

Beredskabsplan for FM Pork, Sofiendal, Langesnage, Eskildstrup og Turebylille

Denne beredskabsplan omfatter områderne

| | |
|-----------------------------|--------|
| Brand | Side 1 |
| Personskade | Side 2 |
| Miljøforurening/gylleudslip | Side 2 |
| Vandudslip | Side 2 |
| Akut dyresygdom | Side 3 |
| Generel bygningskade | Side 3 |
| Strømsvigt | Side 3 |

Telefonliste

- Alarmcentral: 112
- Miljøvagt: 56 20 30 00 – efter normal åbningstid: ring 112
- Anders Leegaard Riis: 20 86 28 70
- Lars Due: 93 63 42 47
- Dyrlæge: 55 50 08 85

Brand

Stor brand

Ved opstået brand kontaktes omgående alarmcentralen på telefon 112. Dernæst kontaktes, i rækkefølge, direktør Anders Leegaard Riis på telefon 20 86 28 70, driftsleder Lars Due på telefon 93 63 42 47 og Ø-Vet A/S dyrlæge på telefon 55 50 08 85. Ved brand skal det først kontrolleres, at branddørene er lukkede. Dernæst skal der, i muligt omfang, lukkes grise ud fra staldene, hvor det skønnes nødvendigt. Grisene lukkes ud frit af dørene ud af bygningen. Flugtveje på ejendommen fremgår af vedlagte skitse. Når brandvæsnet ankommer, overtager indsatslederen styringen med kontrollen af branden. Vedrørende dyrenes tilstand kontaktes dyrlæge på telefon 55 50 08 85 med henblik på, at få denne til at hjælpe omkring eventuelle aflivninger af dyr mv. Slukningsudstyr i de forskellige staldafsnit findes jf. skitse vedlagt. Der er slukningsudstyr i alle afdelinger. Mærket (A)

Mindre brand

Ved opstået brand kontaktes omgående alarmcentralen på telefon 112. Dernæst kontaktes, i rækkefølge, direktør Anders Leegaard Riis på telefon 20 86 28 70, driftsleder Lars Due på telefon 93 63 42 47 og Ø-Vet A/S dyrlæge på telefon 55 50 08 85. Ved brand skal det først kontrolleres, at branddørene er lukkede. Dernæst skal der, i muligt omfang, lukkes grise ud fra staldene, hvor det skønnes nødvendigt. Grisene lukkes ud frit af dørene ud af bygningen. Flugtveje på ejendommen fremgår af vedlagte skitse. Når brandvæsnet ankommer, overtager indsatslederen styringen med kontrollen af branden. Vedrørende dyrenes tilstand kontaktes dyrlæge på telefon 55 50 08 85 med henblik på, at få denne til at hjælpe omkring eventuelle aflivninger af dyr mv. Slukningsudstyr i de forskellige staldafsnit findes jf. skitse vedlagt. Der er slukningsudstyr i alle afdelinger. (A)

Personskade

Ved personskade vurderes den aktuelle skade og, hvis det skønnes nødvendigt, kontaktes alarmcentralen på telefon 112. Herefter ydes førstehjælp. Førstehjælpsspakke er placeret i Laboratorium angivet på oversigtsskitse. Der ydes fornøden førstehjælp, indtil eventuel yderligere hjælp kan være fremme. Førstehjælpsudstyr (B)

Miljøskade

Gylleudslip

Ved større skade kontaktes alarmcentralen på 112.

Her er der tale om udslip af gylle fra bygninger eller gylletanke. Såfremt der opdages udslip, kontaktes miljøvagten på telefon 56 20 30 00, dernæst kontaktes direktør Anders Leegaard Riis på telefon 20 86 28 70 og dernæst driftsleder Lars Due på telefon 93 63 42 47. Ved udslip forsøges udslippet standset ved at lukke relevante haner/spjæld. Endvidere stoppes eventuelle pumper, såfremt disse kører. Når dette er gjort, afventes ankomst af miljøvagten, som derefter overtager styringen. Såfremt udslippet er nået vandforskningsbassin lukkes hane (C), og udslippet bremses yderligere hurtigst muligt med opdæmning på relevante steder.

Udslip af syre og kemikalie

Ved større skade kontaktes alarmcentralen på 112.

Såfremt der opdages udslip, kontaktes miljøvagten på telefon 56 20 30 00, dernæst kontaktes direktør Anders Leegaard Riis på telefon 20 86 28 70 og dernæst driftsleder Lars Due på telefon 93 63 42 47. Ved udslip af syre eller kemikalie standses alle pumper, hvor det er muligt. Dernæst bremses eventuelle udslip ved opdæmning med f.eks. grus eller lignende.

Udslip af olie

Ved større skade kontaktes alarmcentralen på 112.

Såfremt der opdages olieudslip, kontaktes miljøvagten på telefon 56 20 30 00, dernæst kontaktes direktør Anders Leegaard Riis på telefon 20 86 28 70 og dernæst driftsleder Lars Due på telefon 93 63 42 47. Ved olieudslip lukkes haner og pumper i muligt omfang. Der lægges sugende materiale ud, hvor olien er slippet ud. Dette gøres i form af træspåner eller lignende.

Såfremt udslip af gylle, syre, kemikalier eller olie når vandforskningsbassin lukkes hane (C), og udslippet bremses yderligere hurtigst muligt med opdæmning på relevante steder.

Vandskade

Såfremt der konstateres vandskade, lukkes for alt vand på **hovedhanen**, som er placeret i våd teknikrum jf. vedlagte skitse. (D)

Akut dyresygdom

Ved udbrud af akut og alvorlig dyresygdom eller tilskadekomst af dyr kontaktes dyrlæge i Ø-Vet på telefon 55 50 08 85. Dernæst søges de tilskadekomne/syge dyr håndteret på korrekt vis, indtil dyrlæge ankommer.

Bygningskade/storm


Ved alvorlig bygningskade og eventuelt tilskadekomst af dyr i forbindelse med dette kontaktes direktør Anders Leegaard Riis på telefon 20 86 28 70 og dernæst driftsleder Lars Due på telefon 93 63 42 47. Såfremt der er tilskadekomne dyr kontaktes dyrlæge i Ø-Vet på telefon 55 50 08 85. Dernæst søges bygninger og dyr håndteret på en måde, således at fortsat skade begrænses og eventuel skade håndteres på en måde, så ikke yderligere skade opstår.

Strømsvigt

Ved strømsvigt er det altafgørende, at ventilationen i staldene går i nødopluk. Dette sker automatisk. Ved strømsvigt fremkommer endvidere alarm, som ringer ud over mobilnettet. Såfremt der er alarm ved strømsvigt, **skal** staldene besøges, såfremt der ikke i forvejen er personer i staldene. Her sikres, at der er tilstrækkelig tilførsel af luft til den enkelte sektion. Såfremt dette ikke er tilfældet, åbnes vinduer og døre i tilstrækkeligt omfang. Leverandør af strøm kontaktes på telefon 70 29 29 29 Seas-nve.

Denne beredskabsplan er opsat i kontor, laboratorium. Endvidere er den gennemgået med alle ansatte.

SKITSE BEREDSKABSPLAN

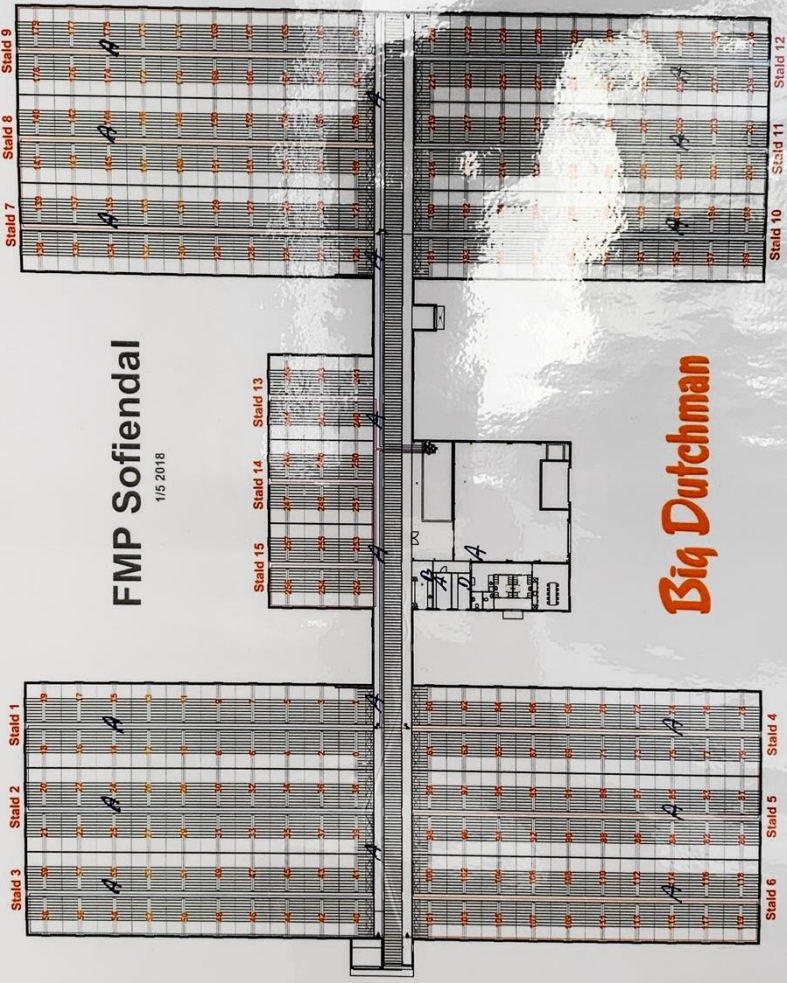

C
VAN DER BASSIN