118+000
118+100
118+200
118+300
118+400
118+500
118+600
118+700
118+800
118+900
119+000
119+100
EP-117927-H SO: 18.54 TK: 17.70 BK: 16.91
Bundkote: 17.61
Bundkote: 17.99
IN-117929-V (B5.1) SO: 18.57 TK: 17.54 BK: 16.88
UD-117927-H Udløb TK: 17.93 BK: 16.50
Bundkote: 16.87
SF-118205-V (KR) Ø600 SO: 21.47 DK: 20.74 BK: 19.31
IN-118206-V SO: 21.47 TK: 20.74 BK: 20.49
Bundkote: 20.46
1.0m-KL200-50.0‰
UD-118205-H (B5.4) Udløb SO: 21.47 TK: 20.20 BK: 19.71
SF-118840-V (KR) Ø600 SO: 23.19 DK: 22.39 BK: 21.15
IN-118839-V SO: 23.19 TK: 22.39 BK: 22.14
IN-118870-H (B5.1) SO: 23.02 TK: 21.98 BK: 21.43
6.18 Udløb BK: 21.88
EP-118897-V SO: 22.92 TK: 22.10 BK: 21.48
SF-118911-V Ø600 SO: 22.90 TK: 21.86 DK: 21.96 BK: 20.93
UD-118915-V (B5.2) Udløb SO: 22.90 TK: 21.86 BK: 21.38
IN-118916-V (B5.3) SO: 22.90 TK: 21.85 BK: 21.38
IN-118917-H SO: 22.90 TK: 22.10 BK: 21.85
Bundkote: 22.37
Bundkote: 21.38
Bundkote: 21.90
Bundkote: 21.43
Bundkote: 22.34
1.0m-KL200-50.0‰
7.3m-ø315peh-13.8‰
3.3m-315pl-12.1‰
15.0m-KL300-4.7‰
9.0m-315peh-3.3‰
19.0m-315pl-3.2‰
14.0m-D150-3.6‰
4.1m-315pl-12.3‰
1.1m-ø315peh-91.9‰
10.1m-315pl-9.9‰
193.9m
20.25
21.60
UD-118840-H (B5.4) Udløb SO: 23.19 TK: 22.05 BK: 21.55
SF-118873-H Ø600 SO: 23.02 TK: 21.97 DK: 22.07 BK: 20.89
SF-118888-H Ø600 SO: 22.95 TK: 22.12 DK: 22.22 BK: 20.82
SF-118897-H Ø600 SO: 22.92 TK: 22.70 DK: 22.80 BK: 20.79
P-118930-H Pumpestation TK: 22.50 BK: 19.75
IN-118920-H SO: 22.90 TK: 21.35 BK: 20.35
SF-118916-H (KR) Ø1000 SO: 22.90 DK: 22.10 BK: 20.73
UD-118916-H (B5.2) Udløb SO: 22.90 TK: 21.35 BK: 20.35
JJ7 DK: 23.28 BK: 21.68
SB15 DK: 22.83 BK: 21.28
Recipient F14-F15, dræn/oplandsledning
N

NOTE:

Koordinater er angivet i henhold til KP2000 Sjælland, koter i DVR90

SIGNATURFORKLARING:

Projekteret brønd	○
Projekteret indløb/tilslutningspunkt	×
Projekteret udløb	◁
Projekteret tæt ledning	- - ← - -
Projekteret drænledning	- · ← · -
Åben grøft eller vandløb	—
Annullering af brønd/ledning	× //
Retning af planumshældning	↙
Eksisterende ledningsanlæg for regnvand	← — ○
Eksisterende ledningsanlæg for spildevand	← ○
Eksisterende ledningsanlæg for fælleskloakering	← — ○
Eksisterende ledningsanlæg for drænsystem	← — ○
Projekteret ledning i sporentreprise	– – – – – –
Signatur for grøftebund	—
Afvandingsrende	▭
Flowretning i grøft og afvandingsrende	<
Entreprisegrænse	- - - - - -
Kommunegrænse	– – – – – –
Revisionssky	▭

ANNOTERING:

SF-100475-V	ID: Brøndtype, stationering, BHS/BVS
Ø1000	Brønddimension
SO: 2.18	SO kote
TK: 1.24	Terrænkote
DK: 1.34	Dækselkote
BK: 0.10	Bundkote

4.18 4.39 Ledningskoter (bund af ledning)
Ledningstekst: Længde - dimension og type - ledningsfald

LEDNINGSTYPER:

KL: Topslidset dræn
D: Fuldslidset dræn
PL: Plastledning
PEH: PE100 trykledning

BRØNDTYPER:

SF: Sandfangsbrønd
SP: Spulebrønd
IN/UD: Ind- eller udløb
PKT: Tilslutningspunkt

Projekteret bassin	▨
Trykledning	- · - · -

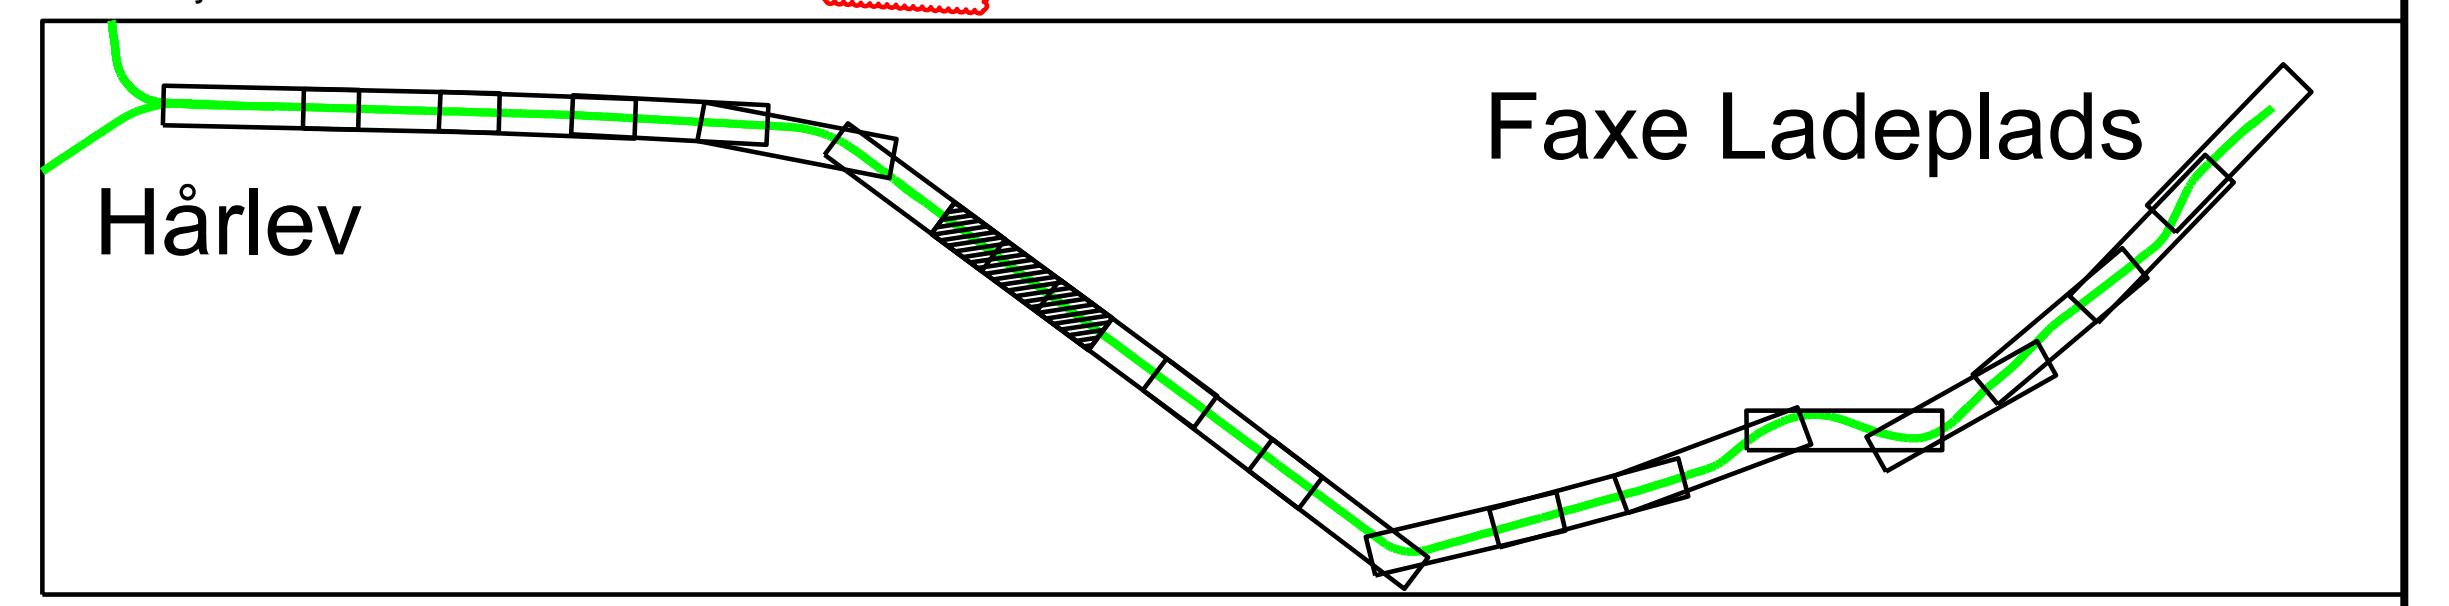
Hårlev
Faxe Ladeplads

Udgave	Beskrivelse

Lokaltog

Adresse
Lokaltog A/S
Jættevej 50
4100 Ringsted

Projektering
ATKINS
Member of the SNC-Lavalin Group
Atkins Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 17
2300 København S

	1. udgave Date and initials	Seneste udgave Date and initials	Mål 1:1000
Udarbejdet	09.11.2021 CBJ	28.02.2022 ERAR	Enhed m
Kontrolleret	09.11.2021 HAD	28.02.2022 HAD	
Godkendt	31.12.2021 BGH	28.02.2022 BGH	
© Copyright Lokaltog A/S	Sprog Dansk	Udgave 00.02 28.02.2022	

Tegningsnavn
Østbanen sporrenovering
Hovedstrækning, Hårlev - Faxe Ladeplads
Afvandingsplan
St. 118+000 - 119+000

Tegningsnr.
ØSTB_DRA_100_118000_001

Side/af sider

PRINT DATO:
CADFIL: