

Tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2016-2021

Kloakering af processpildevand fra Karise Haveaffaldsplads (Høringsforslag)



Indhold

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Formål og baggrund | 3 |
| 1.1 | <i>Baggrund</i> | 3 |
| 2 | Lovgrundlag | 3 |
| 3 | Spildevandsforhold | 4 |
| 3.1 | <i>Status</i> | 4 |
| 3.2 | <i>Plan</i> | 4 |
| 3.2.1 | Spildevand | 4 |
| 3.2.2 | Regnvand | 4 |
| 3.2.3 | Udledningstilladelse | 5 |
| 4 | Berørte matrikler og rådighedsindskrænkninger | 5 |
| 4.1 | <i>Berørte matrikler</i> | 5 |
| 4.2 | <i>Arealbehov og rådighedsindskrænkninger</i> | 5 |
| 5 | Grundejerforhold | 6 |
| 6 | Tidsplan og økonomi | 6 |
| 7 | Behandling og vedtagelse af tillægget | 6 |
| 7.1 | <i>Miljøvurdering</i> | 7 |

BILAG

BILAG 1 Kort over kloakledning

1 Formål og baggrund

1.1 Baggrund

Dette tillæg omhandler kloakering af dele af overfladevandet fra Karise Haveaffaldsplads. Det overfladevand fra haveaffaldspladsen, der kan indeholde pesticidrester og andre miljøfremmede stoffer betragtes som processpildevand, jf. orienteringsbrev fra Miljøstyrelsen af 1. oktober 2019. Det er derfor ikke muligt at nedsive den del af vandet i området, da der er risiko for forurening af grundvandet.

Processpildevandet fra haveaffaldspladsen, der kan indeholde pesticidrester, vil fremover blive ledt i Faxe Spildevand A/S's spildevandsledning og transporteret til Karise Renseanlæg.

2 Lovgrundlag

Tillægget beskriver rammerne for den planlagte bortskaffelse af processpildevand fra Karise Haveaffaldsplads, Dalbyvej 6, 4653 Karise. Tillægget er udarbejdet i medfør af en række love og bekendtgørelser. Det væsentligste lov- og plangrundlag, der vedrører spildevandsplanlægningen er følgende:

Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 24. april 2020.

Lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 478 af 14. april 2020.

Bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 jf. bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019.

Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder jf. bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017.

3 Spildevandsforhold

3.1 Status

På nuværende tidspunkt nedsives overfladevandet fra Karise Haveaffaldsplads. Men på grund af risiko for, at grundvandet forurenes af pesticidrester, er dette ikke længere en mulighed.

3.2 Plan

Det planlægges at spildevandskloakere den del af haveaffaldspladsen, hvor der er risiko for pesticidrester i overfladevandet. Processpildevandet ledes til Karise Renseanlæg. Det nye kloakopland fremgår af bilag 1. Overfladevand fra resten af pladsen, som ikke indeholder pesticidrester nedsives på ejendommen.

3.2.1 Spildevand

Overfladearealet, hvorfra overfladevandet skal ledes til kloakledningen, er på 592 m². På dette areal antages intensiteten for en femårshændelse af være 174 l/s/ha. Faxe Spildevand A/S's ledninger kan højst modtage regnvand med en afstrømning på 1 l/s, og der etableres derfor et rørbassin på 18 m³ på ejendommen til forsinkelse. Bassinstørrelsen er beregnet ud fra spildevandskomiteens regneark.

Årsmiddelnedbør: 650 mm

Befæstelsesareal: 592 m²

Tabel 1

| Oplandsnavn | Antal ejendomme | Spildevand [m ³ /år] |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Karise Haveaffaldsplads | 1 | 385 |
| I alt til Karise renseanlæg | | 385 |

3.2.2 Regnvand

Overfladevand fra resten af pladsen, som ikke indeholder pesticidrester nedsives på ejendommen som hidtil.

3.2.3 Udledningstilladelse

Tilslutning af spildevand fra det nye kloakopland ligger indenfor den godkendte kapacitet på Karise Renseanlæg.

Faxe Kommune vurderer, at tillægget ikke medfører en revision af udledningstilladelsen for Karise Renseanlæg.

4 Berørte matrikler og rådighedsindskrænkninger

4.1 Berørte matrikler

Matrikel 3c, Karise Gdr., Karise bliver berørt af kloakeringen. På ejendommen etableres en pumpe- eller skelbrønd ca. 1 m fra skel på privat grund.

Derudover påregnes kloakforsynings ledningsanlæg, som udgangspunkt etableret i vej- eller rabatareal.

4.2 Arealbehov og rådighedsindskrænkninger

Under detailprojekteringen fastlægges omfanget af rådighedsindskrænkninger. Mulige rådighedsindskrænkninger vil ske i form af servitutpålæg. Servitutpålæg vil bl.a. bestå i en deklaration omfattende nedenstående punkter.

1. Deklarationsbælte

Rådighedsindskrænkninger vil ske i form af arealafståelse eller servitutpålæg, hvor der fastlægges et deklaraionsbælte, som typisk er minimum 2 meter på hver side af ledningsanlægget målt fra midten af ledningen. Uden forudgående tilladelse fra Faxe Spildevand A/S, er det ikke tilladt at opføre bygninger, nedgrave ledninger, foretage afgravning, påfyldning eller regulering af terrænet, foretage beplantning af træer eller buske, eller iværksætte noget, der kan være til hinder for adgang til ledningerne.

2. Adgang til ledningen

Ledningsanlægget skal henligge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang Faxe Spildevand A/S skønner det nødvendigt.

5 Grundejerforhold

5.1 Kloakering på egen grund

Faxe Spildevand A/S finansierer og etablerer forsyningens ledningsanlæg, der så vidt muligt placeres i vej- eller rabatareal.

Derudover vil Faxe Spildevand A/S finansiere og etablere pumpe- eller skelbrønde, hvor spildevand fra grunden skal tilsluttes.

Pumpe- eller skelbrønde etableres ca. 1 m fra skel på privat grund. Placeringen af skelbrønd fastlægges af forsyningen i samråd med grundejeren.

Når forsyningen har udført sin del af kloakeringen, skal grundejer tilslutte på egen grund.

Grundejeren skal tilslutte private stikledninger til forsyningsselskabets ledningsanlæg for egen regning.

6 Tidsplan og økonomi

Tidsplanen for godkendelse af tillæg til spildevandsplan samt forventet tidsplan for anlægsarbejder fremgår herunder.

| | |
|---|--------------------|
| Forslag til tillæg til Spildevandsplan godkendes i Teknik & Miljøudvalget | 26. august 2020 |
| Forslaget sættes i offentlig høring i 8 uger | 10. september 2020 |
| Høringsperiode slutter (8 uger) | 5. november 2020 |
| Vedtagelse af tillæg til spildevandsplan i Byrådet | 17. december 2020 |
| Forventet opstart af kloakering | 2021 |
| Forventet afslutning på anlægsarbejder | 2021 |

Anlægsarbejderne finansieres af Faxe Spildevand A/S efter reglerne i gældende betalingsvedtægt.

7 Behandling og vedtagelse af tillægget

Et forslag til tillæg godkendes af Teknik & Miljøudvalget for Faxe Kommune samtidig med, at der træffes en afgørelse efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingsafgørelsen for nærværende tillæg er en screening, som har vist, at tillægget ikke skal miljøvurderes.

Forslaget sendes efter godkendelse i Teknik & Miljøudvalget i 8 ugers offentlig høring.

Efter høringsperiodens udløb, gennemgås de indkomne bemærkninger, hvorefter tillægget eventuelt justeres.

Herefter kan tillægget vedtages endeligt af Byrådet. Det vedtagne tillæg offentliggøres på Faxe Kommune hjemmeside under "Afgørelser".

Et endeligt vedtaget tillæg til en gældende spildevandsplan kan ikke påklages til anden myndighed jf. § 32 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven, men det kan indbringes for domstolene indenfor en periode på seks måneder fra vedtagelsen jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven.

7.1 Miljøvurdering

Spildevandsplaner er omfattede af "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer" nr. 973 af 25. juni 2020.


Lovens formål er at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelse og vedtagelse af planer og programmer, som sætter rammer for fremtidige anlæg. Planer og programmer vurderes for, om implementeringen af dem vil kunne have væsentlige, negative konsekvenser for miljøet.

Da tillægget vurderes at omfatte mindre ændringer i en plan, der er omfattet af loven jf. § 3, er der i første omgang gennemført en screening med det formål at afklare, om der skulle være væsentlige miljøkonsekvenser forbundet med realisering af planen. Screeningen er gennemført jf. lovens § 4.

Ved screeningen er det vurderet, at tillægget til spildevandsplanen ikke omfatter forhold, der bør vurderes nærmere. Dvs. at tillægget til spildevandsplanen ikke i øvrigt vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund heraf vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af nærværende Tillæg til Spildevandsplan 2016 – 2021: Kloakering af processpildevand fra Karise Haveaffaldsplads, nr. 8.

Screeningen sendes i offentlig høring i 4 uger samtidig med tillægget til spildevandsplanen.

Bilag 1 Kort

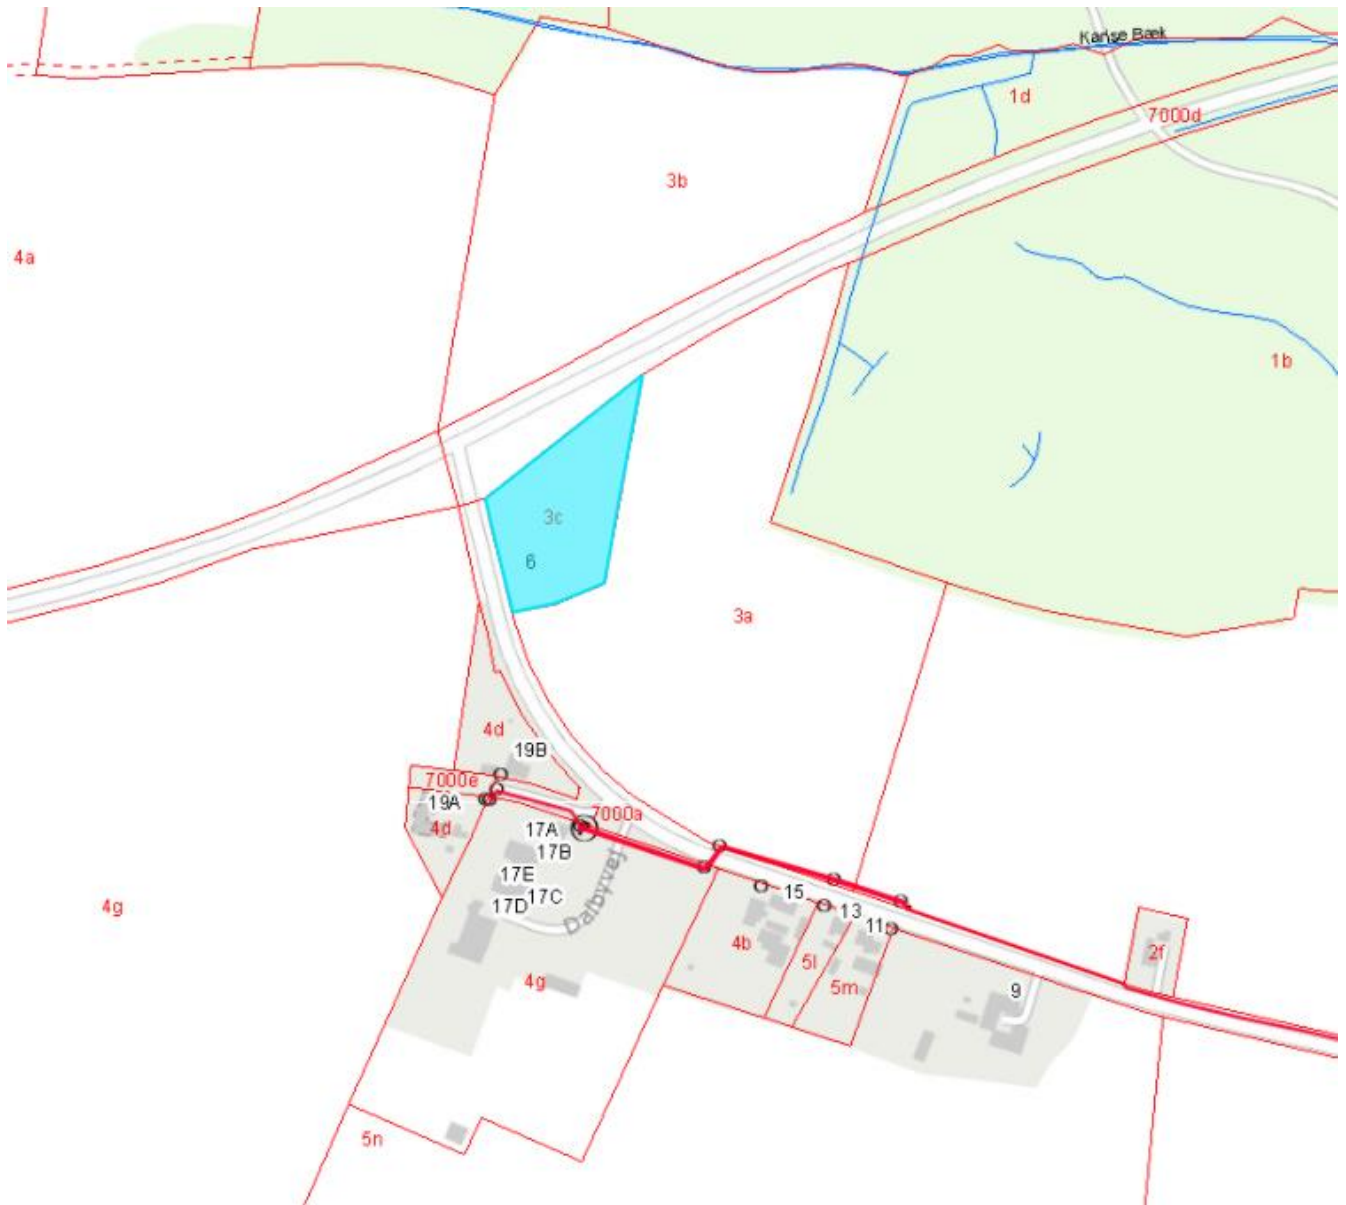

Det blå område angiver det nye kloakpland.