


Side 1 af 12

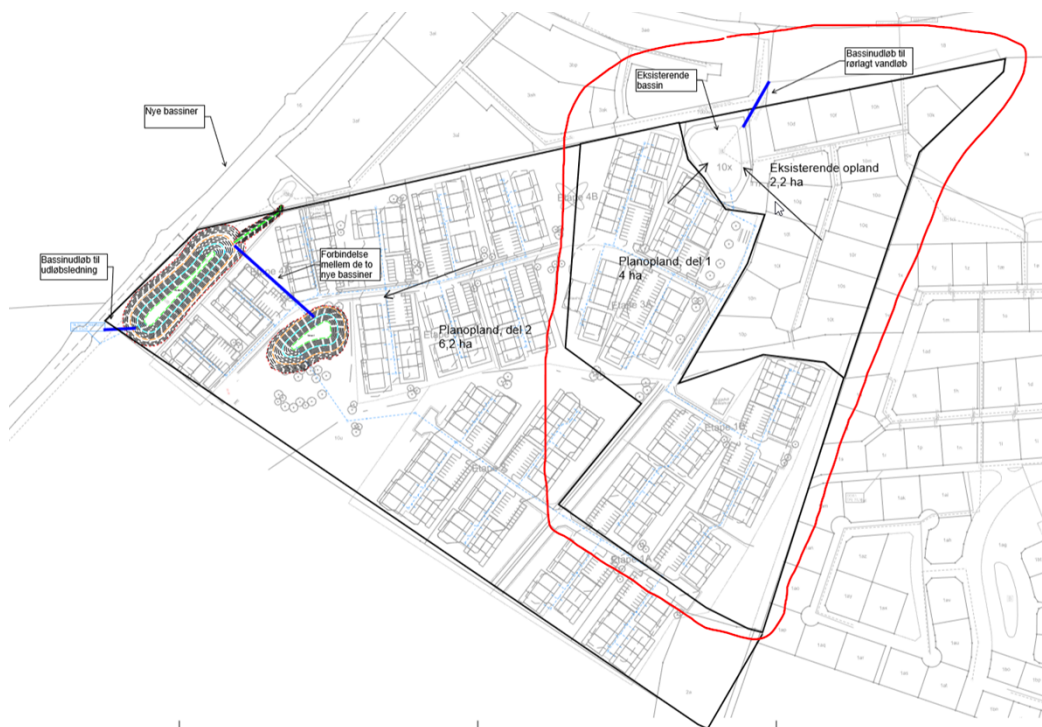

Indhold

Indledning.....	3
Afgørelse	3
Tilladelsens vilkår	3
Offentliggørelse	4
Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering	4
Ansøgning	4
Dimensioneringsparametre	5
Lokalplan.....	5
Spildevandsplan	7
Recipientforhold	7
Robusthedsanalyse.....	7
Forsinkelsesbassin.....	8
Næringsstoffer	9
Habitatbekendtgørelsen	10
Natura 2000.....	10
Bilag IV	10
Grundvandsinteresser.....	10
Samlet vurdering	11
Forhold til anden lovgivning	11
Udtalelser.....	11
Klagevejledning	11

Indledning

Sweco har den 7. oktober 2021 på vegne af bygherre, Faxe Forsyning, ansøgt om tilladelse til udledning for et eksisterende udløb OM0008R (UTM 32N:686515, 6134087) med tilhørende eksisterende bassin ved Egeparken i Haslev, hvor der søges om tilladelse til yderligere afledning af regnvand til Troelstrup Bæk fra en del af et planlagt boligområde ved Egeparken. Troelstrup Bæk er et offentligt vandløb i Faxe kommune.

Denne tilladelse erstatter den eksisterende udledningstilladelse ”Tilladelse til udledning af overfladevand (regnvand) fra byggemodning af 16 grunde ved Troelstrup Bækvej, Faxe Kommune” dateret 17. april 2018.

Udledningen af overfladevand (regnvand) sker fra et samlet areal på ca. 6,2 ha i den sydlige udkant af Haslev By, i Faxe Kommune. Der er eksisterende dræn i området, som opsamles og kobles til regnvandsbassinet.

Udledningen sker til et regnvandsbassin, der har afløb til den rørlagte del af Troelstrup Bæk i dennes brønd nr. OM0008R (station ca. 1400). Troelstrup Bæk er et offentligt vandløb i Faxe Kommune, der har udløb i Søbækken, der igen udmunder i Suså, der bl.a. gennemløber Tystrup-Bavelse Sø inden udløb i Karrebæk Fjord.

Afgørelse

Faxe Kommune giver hermed tilladelse til den ansøgte udledning af overfladevand (regnvand) til Troelstrup Bæk, jf. § 28, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven¹.

Tilladelsen meddeles til: Faxe Forsyning A/S, Jens Chr. Skous Vej 1, 4690 Haslev.

Tilladelsen gives på grundlag af oplysningerne i det fremsendte ansøgningsmateriale.

Tilladelsen meddeles på nedennævnte vilkår.

Tilladelsens vilkår

Der må kun udledes overfladevand fra de af denne tilladelse omfattede arealer inden for delområde 1 i lokalplanområde 500-83 og dele af lokalplansområde 500-86.

Der tillades udledning til brønd nr. OM0008R i Troelstrup Bæk.

Overfladevandet skal inden udledning forsinkes og renses i et regnvandsbassin med konstant vådt volumen, sandfang og olieudskillerfunktion. Bassinet skal anlægges i henhold til ’Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner’² som vurderes at repræsentere bedst anvendelige teknologi (BAT) på området. Det våde volumen skal have en vanddybde på 1-1,5 m over bassinets bund.

Udløb fra regnvandsbassinet skal være forsynet med en vandbremse, der sikrer at udledningen maksimalt er 12,4 l/s.

¹ Lov nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse.

² Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner. Aalborg Universitet, 2012.

Den maksimalt tilladte udledning på 12,4 l/s må gennemsnitligt kun overskrides 1 gang hvert 5. år, svarende til $n=1/5$, beregnet efter lokal regnserie (regionalrække ver. 4,1).

Afløbet fra regnvandsbassinet skal forsynes med spærreventil, så udledningen til Troelstrup Bæk kan stoppes i forureningssituationer.

Bassinet etableres med et magasin volumen på 1.679 m³.

Bassinet skal have et permanent vådt volumen på 250 m³ pr. reduceret areal, dvs. mindst 775 m³.

Overfladevandet fra boligområdet, der afledes fra, må ikke indeholde andre stoffer end de der sædvanligt forekommer i overfladevand fra tagarealer og befæstede arealer i boligområder.

Der skal regelmæssigt foretages tilsyn med regnvandsbassinet, hvor sedimenttykkelsen måles.

Regnvandsbassinet skal i fornødent omfang oprenses, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i recipienten. Det skal sikres, at 75 % af det permanente våde volumen altid er til stede for at sikre den fornødne rensning.

Oprenset materiale fra regnvandsbassinet, herunder planterester, skal bortskaffes efter anvisning fra Faxe Kommune.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Faxe Kommunes hjemmeside den 28. marts 2022.

Afgørelsen er sendt til:

Ansøger: Faxe Spildevand A/S, Jens Chr. Skous Vej 1, 4690 Haslev

Rådgiver: Sweco ved Kim Skals, kim.skals@sweco.dk

Miljøstyrelsen mst@mst.dk

Sundhedsstyrelsen seost@sst.dk

Friluftsrådet oestsjaelland@friluftsradet.dk

Danmarks Naturfredningsforening dnfaxe-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Ornitologiskforening faxe@dof.dk

Dansk Ornitologiskforening natur@dof.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering

Ansøgning

I forbindelse med byggemodning af boligområde ved Troelstrup Bækvej ansøger Sweco på vegne af Faxe Forsyning, om tilladelse til udledning af overfladevand (regnvand) fra vejarealer og parceller til Troelstrup Bæk, der er et offentligt vandløb i Faxe Kommune.

Det eksisterende bassin vil kun i begrænset omfang blive berørt af anlægsarbejder, og der ændres ikke på grundlæggende design.

Stuvningskoten i bassinet øges ca. 20 cm ift. nuværende, hvilket giver et bassinvolumen på mere end 1700 m³. Dybden på den våde del af bassinet vil dermed fortsat være en meter, mens højdeforskel fra vandspejl til femårs stuvningskote vil blive cirka en meter.

Det noteres, at eksisterende udløb er dykket udløb.

I øvrigt er eksisterende indløb til bassin dykket, og nye indløb til bassinet vil ligeledes blive etableret under permanent vandspejl.

I brønd OM0045R er der i dag tilløb af en Ø315 mm ledning, der kommer fra byggemodningsområdet. Der findes desværre ikke nogen drænkort for området, og såfremt regnvandssystemet ikke kan passere under drænsystemet, er drænsystemet nødsaget til at have tilløb til regnvandsbassinet og en estimeret mængde for drænsystemet er tillagt udledningen fra boligområdet.

I forbindelse med høring af udkast til eksisterende afgørelse har ansøger oplyst den 22. marts 2018, at entreprenøren har udført omlægninger af dræn i området, og at entreprenøren har omlagt drænene til regnvandsbassinet. Der findes desværre ikke komplette drænkort for området.

Dimensioneringsparametre

Følgende parametre anvendes til dokumentation for bassinbehov, idet magasininvolumen dimensioneres ved hjælp af regneark fra spildevandskomiteen (regionalregnrække ver. 4,1):

- Totalt areal: 6,2 ha
- Befæstet areal: 3,1 ha
- Vådvolumen: 250 m³/red.ha
- Sikkerhedsfaktor: 1,25
- Reduktionsfaktor: 1,0
- Afløbstal: 6,2 l/s
- Gentagelsesperiode for overløb: 5 år

På baggrund af ovenstående beregnes:

- Magasininvolumen: 1.679 m³ inkl. koblede regn
- Vådvolumen: 775 m³

Regneark til dokumentation for magasininvolumen er vedhæftet ansøgningen.

Lokalplan

Der er vedtaget en lokalplan for det nye boligområde ved Egeparken (lokalplan 500-86). Af lokalplanen fremgår, at det samlede lokalplanområde udgør et areal på ca. 10,2 ha, men at den nordøstlige del (planopland del 1) udgør et samlet areal på 4 ha.

Området er planlagt separatloakeret og derfor skal spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg.

Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til

nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivning kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt og hvis det kan ske uden ulemper for naboer.

Lokalplanen udlægger et område, hvor der kan etableres et regnvandsbassin/forsinkelsesbassin. Regnvandsbassinet skal udformes som et rekreativt element og skal fremstå som en integreret del af de grønne arealer. Anlægget kan med fordel etableres som bassiner med forskellige dybder, for at forbedre vilkårene for dyr og planter. Den maksimale udledningshastighed fra regnvandsbassinet bør være under 1 l/s/ha.

Regnvandsbassiner er tekniske anlæg og det må forventes, at de skal oprensnes med et vist tidsinterval.

I dette tilfælde benyttes det bassin, som blev etableret under lokalplan 500-83, hvis retningslinjer er nedenstående:

9.05: Regnvandsbassiner skal udføres med en variation i brinkernes hældning og med en maksimal hældning på 1:4. Mindst en af regnvandsbassinets sider skal udføres med en hældning på minimum 1:7.

9.06: Regnvandsbassiner skal udformes som et rekreativt element og skal fremstå som en integreret del af de grønne arealer. Anlæg kan med fordel etableres som bassiner med forskellige dybder for at forbedre vilkårene for dyr og planter.



Placering af regnvandsbassin

Regnvandsbassinet var i forbindelse med lokalplanen planlagt til at ligge idet nordøstlige hjørne af udstykningen. I forbindelse med

detailprojekteringen viste det sig teknisk vanskeligt at placere regnvandsbassinet på den nordøstlige placering. Faxø Kommune meddelte den 4. maj 2017 derfor landzonetilladelse til ovennævnte placering og dispensation fra lokalplanen (500-83).

Spildevandsplan

Jævnfør retningslinjerne for udledning af regnvand i spildevandsplan 2016-2021, skal udledningen som udgangspunkt reduceres til maksimalt 1 l/s/ha. Denne tilladelse omfatter et areal på 6,2 ha.

Som det er påpeget i den eksisterende udledningstilladelse, findes der dræn i området, men der findes ikke kort for dem. For at sikre afledning af drænvand og for at undgå, at drænvand "optager" kapacitet fra dimensionsgivende bassinafløb, ønskes der tilladelse til at øge afløbet fra bassinet svarende til en drænvandmængde på 1 l/s/ha eller 6,2 l/s. Bassinafløbet planlægges således droslet til 12,4 l/s.

Recipientforhold

Troelstrup Bæk udmunder i Søbækken. Søbækken er 7.100 meter lang og har udløb i Øvre Suså. Øvre Suså løber til søerne Tystrup Sø og Bavelse Sø, hvorfra vandet løber af nedre Suså til udløb i Karrebæk Fjord. Vandløbene og søerne er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Troelstrup Bæk har ifølge bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster følgende miljømål: "God økologisk tilstand".

Den aktuelle miljøtilstand er:

Smådyr: Moderat økologisk tilstand.
Fisk: Ukendt økologisk tilstand.
Makrofytter: Ukendt økologisk tilstand.
Kemisk: Ukendt kemisk tilstand.
Samlet økologisk tilstand: Moderat

Vandløbet lever altså ikke op til målsætningen.

Robusthedsanalyse

Robusthedsanalysen består af 2 dele. En erosionsanalyse, og en vandføringsanalyse.

Erosionsanalyse - baggrund for hydrauliske beregninger i recipient.

For vandløbet er der lavet beregninger for, hvor hydraulisk påvirket det er i det punkt, hvor det enkelte baneopland udleder.

Beregningerne er lavet ved hjælp af en vandspejlsberegning i VASP. I beregningerne er brugt eksisterende data fra gældende regulativ samt lokale data om oplandets type og dets afstrømning.

Den hydrauliske belastning i vandløbet opgøres i "streampower (W/m^2)". Hvis en streampowerværdi er høj betyder det, at der er flere erosionsskabende kræfter i vandet, end hvis den er lav. Ledses der unaturligt store mængder vand til et vandløb, kan det øge presset på vandløbsprofilets bund og sider og skabe erosion, der kan medføre en forringelse af miljøtilstanden. Hvis den beregnede streampowerværdi

nærmer sig 35 W/m² skal den pågældende strækning besigtiges for at vurderer, om der er et reelt erosionsproblem.

Streampowerværdien i udledningspunktet er beregnet til at være i intervallet 10-35 W/m², hvorfor der er foretaget en besigtigelse af vandløbet. Besigtigelsen viste ikke tegn på erosion af bund og brinker. På den baggrund vurderes det, at den ansøgte udledningsmængde ikke vil påvirke vandløbets miljøtilstand negativt.

Vandføringsanalyse

For det enkelte vandløb er der foretaget vandspejlsberegninger, der giver et tal for vandføringen i et givent udledningspunkt. Denne vandføring sammenholdes med den ansøgte udledningsmængde. Hvis den ansøgte udledningsmængde udgør en stor del af den beregnede vandføring vurderes det, at det vil påvirke den hydrauliske balance i vandløbet, hvilket kan medføre ændret miljøtilstand.

Den ansøgte udledning på 12,4 l/s udgør under 10 % af den beregnede vandføring i vandløbet på 234 l/s i udledningspunktet, hvorfor det vurderes, at det ikke vil have en effekt på vandløbets miljøtilstand

Det er Faxe Kommunes vurdering, at en maksimal udledning på 12,4 l/s ikke vil have negative konsekvenser for vandløbet eller hindre dets målopfyldelse.



Forsinkelsesbassin

Af tidligere vandplanretningslinje 8 fremgik, at der ved meddelelse af tilladelse til udledning af separat overfladevand skulle sikres, at udløbene som udgangspunkt forsynes med bassiner af passende størrelse med henblik på tilbageholdelse af bundfældelige stoffer. Det fremgik endvidere af daværende retningslinje 9, at regnbetingede udledninger, for at sikre vandløb mod risiko for hydrauliske problemer, som udgangspunkt bør reduceres til 1-2 l/s/ha areal, svarende til naturlig afstrømning.

Natur og Miljøklagenævnet har tidligere, i en række afgørelser om udledning til vandløb afgjort, at der som grundlag for udledningen skal

foreligge en konkret individuel vurdering af udledningen i forhold til vandløbet.

Forsinkelsesbassinet dimensioneres for en afledning på 6,2 l/s, svarende til en afledning på 1 l/s/ha. Dertil lægges 6,2 l/s af hensyn til opfangede dræn.

Rensning for næringsstoffer følger af vilkåret om, at regnvandsbassinet skal anlægges efter retningslinjerne i 'Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet, 2012'.

I faktabladet er angivet rensningseffekter ved anlæggelse af et veldimensioneret regnvandsbassin, hvis volumen som hovedregel skal dimensioneres efter 200-300 m³ vådt volumen/reduceret ha opland og med en permanent vanddybde på 1-1,5 m.

Næringsstoffer

Da Tystrup Sø, Bavelse Sø og Karrebæk Fjord ligger nedstrøms udledningspunktet, og da søer og fjorde som udgangspunkt er fosforbegrænsede, vurderes næringsstofbalancen udelukkende i forhold til fosfor.

Iflg. SEGES tabes i gennemsnit ca. 0,5 kg P/ha/år fra landbrugsjord til vandmiljøet, heraf ca. halvdelen ved brinkerosion. Da landbrugsarealet i lokalplanområdet afvander til et rørlagt vandløb, kan der ses bort fra brinkerosionstabet.

Før byggemodningen var P-tabet på det ca. 6,2 ha store areal: $6,2 \text{ ha} \times 0,25 \text{ kg P/ha/år} = 1,55 \text{ kg P/år}$.

Regnvand fra ikke stærkt trafikbelastede, befæstede arealer (<5.000 biler per døgn) bidrager i følge <http://www.regnvandskvalitet.dk> op til ca. 0,26 mg P/l. Med en gennemsnitsnedbør (2006-15) for Faxe Kommune i flg. DMI på 679 mm/år, kan der beregnes et fosforbidrag fra befæstede arealer af delområde 1 på ca. 1,8 kg P/ha/år.

Det antages i det følgende, at arealet i delområde 1 efter byggemodning har en fosforbelastning på 1,8 kg P/ha/år for befæstede arealer (3,1 ha) og 0,25 kg P/ha/år fra ubefæstede arealer (3,1 ha), idet fosforgødskning i private haver antages at være i mindst samme størrelsesorden som på landbrugsarealer.

Efter byggemodning udgør fosforbelastningen fra det ubefæstede areal:

$3,1 \text{ ha} \times 0,25 \text{ kg P/ha/år} = 0,78 \text{ kg P/år}$.

Efter byggemodning udgør fosforbelastningen fra det befæstede areal:

$3,1 \text{ ha} \times 1,8 \text{ kg P/ha/år} = 5,58 \text{ kg P/år}$.

Med en rensegrad af fosfor på 70 % i det våde regnvandsbassin bliver den resulterende udledning af P fra rensebassinet $5,58 \times 0,3 = 1,67 \text{ kg P/år}$, som sammen med fosforbelastningen fra det ubefæstede areal på 0,78 kg P/år giver en samlet fosforbelastning efter byggemodning og rensning i vådt regnvandsbassin på 2,45 kg P/år.

Med den usikkerhed som ligger i ovenstående beregninger, vurderer Faxe Kommune, at anlæggelse af regnvandsbassinet efter retningslinjerne i 'Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet, 2012', sikrer at udledningen af overfladevand fra bassinet ved Egeparken ikke medvirker til at forringe miljøtilstanden i de nedstrøms beliggende søer Tystrup Sø og Bavelse Sø og Karrebæk Fjord.

Habitatbekendtgørelsen

I henhold til § 7 og § 8 samt § 11 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen), skal der foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Derudover skal det vurderes, om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 3 km mod sydøst, og er EFfuglebeskyttelsesområdet "Søer ved Bregentved og Gisselfeld". Da vandet fra udledningen ikke strømmer til disse opstrøms søer, vil projektet ikke have nogen påvirkning af dette Natura 2000-område.

Omkring 5 km mod vest finder man Natura 2000-området EFfuglebeskyttelsesområdet "Holmegårds Mose og Porsmose". Vand fra udledningen strømmer ikke gennem dette område.

Godt 2,5 km mod syd ligger Natura 2000-området EF-Habitatområdet "Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen". Vandet fra udledningen strømmer mod nordvest gennem Øvre Suså til Tystrup Sø og Bavelse Sø. Den ændrede næringsstofbelastning som konsekvens af den ansøgte udledning vil være så marginal og strømningsvejen så lang, at der ikke kan forventes effekter heraf i Tystrup-Bavelse Sø eller nedstrøms disse. Natura 2000-området forventes således ikke at blive påvirket i nogen væsentlig grad.

Faxe Kommune vurderer på denne baggrund, at udledningen af overfladevand fra lokalplanområdet ikke vil bevirke negativ påvirkning af de nævnte Natura 2000-områder.

Bilag IV

Lokalplanområdet ligger indenfor udbredelsesområdet for en række arter, opført på Habitatdirektivets bilag IV, herunder forskellige flagermusarter, stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø.

Lokalplanområdet er et potentielt fourageringsområde for flagermus (bilag IVarter), men Faxe Kommune vurderer, at da træerne i området bevares, vil lokalplanen ikke påvirke eventuelle yngle- eller rasteområder for flagermus negativt.

Faxe Kommune vurderer, at udledningen af overfladevand til den rørlagte del af Troelstrup Bæk ikke vil påvirke eventuelle beskyttede arter i negativ retning.

Grundvandsinteresser

Lokalplanområdet ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indenfor nitratfølsomt indvindingsområde (NFI)³.

³ Bekendtgørelse nr. 246 af 15. marts 2017 om udpegning af drikkevandsressourcer

I lokalplanen er anført, at der som udgangspunkt ikke må ske byudvikling og anden ændret anvendelse indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Dog kan der ske byudvikling, hvis der ikke findes alternative placeringer og hvis byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Der er blevet udarbejdet en "OSD og NFI redegørelse for byudvikling i Haslev", og heraf vurderer Faxe Kommune, at byudvikling ved Troelstrup sydvest for Haslev kan ske med forholdsvis lav risiko for påvirkning af grundvandet i området, samt at der stort set ikke kan ske nitratudvaskning til det primære grundvandsmagasin i området.

Faxe Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt at stille krav om, at regnvandsbassinet skal etableres med tæt bund, da regnvandsbassinet kun modtager regnvand fra et boligområde.

Samlet vurdering

Faxe Kommune vurderer, at afledning af overfladevand fra boligområdet via nyt forsinkelsesbassin og herfra til Troelstrup Bæk ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning af recipienten. Den tilladte udledning vil efter forsinkelse medføre en lille belastning omtrent svarende til og lidt mindre end den beregnede normalafstrømning fra områderne til bækken. Ved etablering af vådt bassin er det kommunens vurdering, at der vil ske en ikke uvæsentlig reduktion i stofbelastningen i forhold til etablering af et bassin uden permanent vandspejl.

Det vurderes, at afledningen gennem det etablerede bassin ikke vil få negativ indflydelse på miljøtilstanden i Troelstrup Bæk og nedstrøms beliggende recipienter eller være årsag eller medvirkende årsag til, at bækken eller nedstrøms beliggende recipienten ikke kan opfylde de fastlagte miljømål.

Der er stillet vilkår til sikring af ovenstående.

Faxe Kommune vurderer derfor samlet, at der kan gives udledningstilladelse til overfladevandet til Troelstrup Bæk på de givne vilkår.

Forhold til anden lovgivning

Der gøres opmærksom på, at hvis projektet kræver en behandling i henhold til anden lovgivning, er det ansøgers eget ansvar, at de nødvendige tilladelser og dispensationer bliver tilvejebragt.

Udtalelser

Udkast til tilslutningstilladelse har forud for meddelelsen været til udtalelse hos rådgiver og bygherre Faxe Forsyning.

Kommentarerne er indarbejdet i den endelige tilladelse.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91 og 93 af:

Ansøgeren

Sundhedsstyrelsen,

Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,

Samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99 og § 100.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes straks. Afgørelsen af en eventuel klage kan medføre ændringer af projektet eller tilbagekaldelse af tilladelsen. Det er derfor bygherrens eget ansvar og risiko, hvis arbejdet påbegyndes før klagefristens udløb.

En eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via "Klageportalen". På forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk findes et link til klageportalen. Man logger på portalen via enten www.borger.dk og www.virk.dk.

I alle sager, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed / organisation. Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse.

Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som kan kontaktes på nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon 72 40 56 00. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal være modtaget i Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 25. april 2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Faxe Kommune, Center for Plan & Miljø, Natur & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.

Med venlig hilsen

Janus Høhne
Vandmiljømedarbejder