



Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00
Telefax : 56 20 30 01
www.faxekommune.dk

Direkte: 56203046
Mail: eengb@faxekommune.dk

Dato 11. februar 2021
j./sagsnr.
KS: mahvb

Tilslutningstilladelse for processpildevand fra fedtudskilleranlæg

Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
samt vilkår for

Vores Cafe
Torvegade 7A
4640 Faxe

Center for Plan & Miljø
11. februar 2021



Indhold

1. INDLEDNING	3
2. TILSLUTNINGSTILLADELSENS VILKÅR	4
2.1. TILLADELSENS OMFANG	4
2.2. INDRETNING	4
2.3. DRIFT	4
2.4. BRUG AF RENGØRINGS- OG SÆBEPRODUKTER	4
2.5. GRÆNSEVÆRDIER, PRØVETAGNING OG ANALYSE	5
2.6. KONTROL AF DRIFT	5
2.7. GENERELT	5
2.8. GENERELLE OPLYSNINGER	6
2.9. OFFENTLIGGØRELSE	6
3. SPILDEVANDSTEKNISK BESKRIVELSE	7
3.1. VIRKSOMHEDENS OPLYSNINGER	7
3.2. BELIGGENHED	7
3.3. INDRETNING OG DRIFT	7
3.4. SPILDEVANDETS SAMMENSÆTNING	7
4. SPILDEVANDSTEKNISK VURDERING	8
4.1. BELIGGENHED OG PLANFORHOLD	8
4.2. INDRETNING OG DRIFT	8
4.3. FEDTUDSKILLER OG SLAMFANG	8
4.4. SPILDEVANDETS SAMMENSÆTNING	9
4.5. EGENKONTROL	10
4.6. NATURA 200 OG BILAG IV	10
4.7. BEMÆRKNINGER TIL UDKAST	10
4.8. SAMLET VURDERING	11
5. KLAGEVEJLEDNING	12
BILAG 1 SITUATIONSPLAN	13
BILAG 2 KLOAKTEGNING	14
BILAG 3 KLOAKTEGNING 1982	15



1. Indledning

Faxe Kommune har den 4. december 2020 modtaget en ansøgning fra autoriseret kloakmester Casper Nielsen, der på vegne af Vores Cafe ansøger om tilslutning af spildevand fra Vores Cafe til det offentlige kloaksystem. Vores Cafe ligger på matr. 162q, Torvegade 7A, 4640 Faxe.

Vores Cafe er en café, der serverer sandwich, kager og mad om aftenen til gæster. Vores Cafe har et køkken med 10-20 serveringer dagligt og har åbent 10 timer i døgnet. Caféen har plads til 20 gæster ad gangen.

Virksomhedens aktiviteter reguleres efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven, som giver Faxe Kommune mulighed for at give påbud om, at uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening nedbringes.

Tilladelsen til tilslutning af spildevand til den offentlige kloak gives efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 28, stk. 3.

Tilladelsen til tilslutning af spildevand til den offentlige spildevandskloak kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, se klagevejledning i afsnit 5. Klagefristen er **den 11. marts 2021**.

Hvis ikke tilladelsen er udnyttet senest 2 år efter den er meddelt, bortfalder den.

Udkast til tilslutningstilladelsen har været til udtalelse hos:

- Faxe Forsyning A/S
- Ejer af café: Maria Isabell Linnéa Ehn Kruhøffer
- Grundejer: BOSERUP EJENDOMSSELSKAB A/S

De fremsendte oplysninger er sammenfattet i den spildevandstekniske beskrivelse.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.



2. Tilslutningstilladelsens vilkår

På baggrund af det foreliggende materiale giver Faxe Kommune hermed tilladelse til tilslutning af spildevand fra Vores Cafe til det offentlige kloaksystem på følgende vilkår:

2.1. Tilladelsens omfang

1. Tilladelsen omfatter processpildevand fra den virksomhedens køkkenfaciliteter. Med processpildevand menes alle afløb, der kan indeholde mad- og/eller olie-/fedtresten.
2. Tag- og overfladevand ledes på fælleskloakken

2.2. Indretning

3. Alt processpildevand skal ledes gennem CE-mærket fedtudskiller til fælleskloakken. Udskilleren har en nominel størrelse på 1,1 l/s og volumen på 44 liter med indbygget slamfang.
4. Efter det overjordiske fedtudskillersystem, skal det være muligt at udtage spildevandsprøver.

For prøvetagning af spildevand, skal der kunne udtages en repræsentativ prøve af spildevandet, det vil sige at prøven skal kunne udtages i fritfaldende vandstråle.

5. Fedtudskilleren skal etableres iht. gældende normer for afløbsinstallationer (DS 432) og standarden DS/EN 1825-1 og DS/EN 1825-2.

Installering af fedtudskiller må kun udføres af en autoriseret kloakmester og VSS installatør.

2.3. Drift

6. Fedtudskilleren og slamfang skal tømmes efter behov, mindst 1 gang om måneden eller efter leverandørens anvisning. Fedtindholdet i udskilleren må ikke overstige 75 % af udskillerens kapacitet.

Hvis der ved tømningerne konstateres, at fedtudskilleren har opsamlet 75 % af udskillerens kapacitet eller derover, skal tømningshyppigheden øges, indtil det er sikret, at fyldningsgraden er mindre end 75 % mellem to tømninger.

7. Efter tømning er virksomheden selv ansvarlig for efterfyldning af vand, hvis ikke andet er aftalt med tømningsevirsomheden.
8. Tømning af fedtudskiller og slamfang skal foretages af en transportør/indsamler, der fremgår af affaldsregistret. Fedt og slam skal afleveres til et godkendt modtageanlæg.
9. Fedtudskilleren må ikke give anledning til lugtgener eller uhygiejniske forhold.

2.4. Brug af rengørings- og sæbeprodukter

10. Virksomheden må anvende vaskemidler og rengøringsmidler der er miljømærket med svanen eller blomsten. Hvis der anvendes andre produkter, må de ikke indeholde A- eller B-stoffer. A og B-stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog forekomme, hvis de udgør mindre end 1 % af vaskemidlet og der ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer. Virksomheden må ikke uden tilsynsmyndighedens accept, anvende vaskekemikalier, der ikke er miljømærkede.



11. Forbruget af produkterne på virksomheden skal være mindst muligt eller som minimumsvarende til den minimale mængde for den pågældende sæbetype angivet i leverandørens anvisninger.

2.5. Grænseværdier, prøvetagning og analyse

12. Spildevandsudledningen skal overholde de i tabel 1 angivne kravværdier:

Tabel 1. Spildevandsparametre

Parameter	(Kravværdi) ²
pH	6,5 – 9,0
Temperatur	50 °C
Olie og fedt	50 mg/l

Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til Miljømålinger, Miljøkvalitetsbekendtgørelsen³.

¹ Analysemetoder for mineralsk olie er: DS/EN ISO 9377-2:2001

13. Tilsynsmyndigheden kan på forlangende kræve, at der udtages prøver af spildevandet for at kunne belyse spildevandsforholdene fra virksomheden, dog højst 1 gang om året.
14. Spildevandsprøver skal udtages efter fedtudskilleren og fra frit faldende vandstråle. Anvendes en mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i så lang tid, at prøven kan udtages repræsentativt.

Spildevandsprøver skal analyseres for de i tabel 1 angivne parametre. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der analyseres for andre relevante parametre, såfremt det skønnes nødvendigt.

Alle spildevandsprøver skal udtages og analyseres af et af akkrediteret laboratorium/firma i henhold til miljøkvalitetsbekendtgørelsen.

Analyseresultatet skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 14 dage efter, at virksomheden har modtaget det fra analysefirmaet.

2.6. Kontrol af drift

15. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende:

- Dato og kvittering for tømning af slamfang og fedtudskiller.
- Dato for eftersyn og vedligeholdelse af slamfang og fedtudskiller, samt dato for overskridelse af fedtudskillerens maksimale opsamlingskapacitet på 75 %.
- Sikkerhedsdatablade for forbrugte rengøringsmidler.

Driftsjournalerne skal forevises Faxe Kommune på forlangende og opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år.


16. Samtlige udgifter i forbindelse med prøvetagning og analyse af spildevand skal afholdes af virksomheden.

2.7. Generelt

17. Efter arbejdets udførelse skal der fremsendes en færdigmelding af kloakarbejdet, samt en opdateret kloakplan til Center for Plan og Miljø, Faxe Kommune.

² Vejledning 2 af 1. februar 2006 Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

³ Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr. 1770 af 28. november 2020

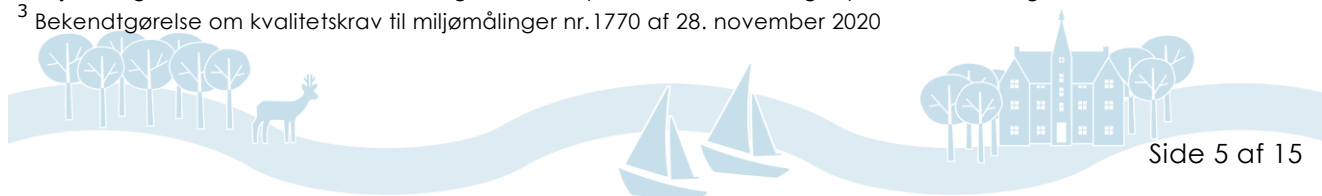

18. Et eksemplar af denne tilladelse, samt en opdateret kloakplan, skal findes på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige.
19. Ved driftsuheld eller spild, der kan have betydning for regn- og spildevandsafledningen, skal Faxe Renseanlæg v/Faxe Forsyning A/S, straks underrettes på telefon 70 26 02 07. Efterfølgende orienteres Faxe Kommune på 56 20 30 00.
20. Ændringer i virksomhedens indretning og drift, som har indflydelse på afledningen, skal, inden ændringen foretages, meddeles til Faxe Kommune, så det kan afklares, om det udløser et behov for ansøgning om revision af vilkårene i denne tilladelse.
21. Ved ejerskifte eller ophør af virksomheden, skal tilsynsmyndigheden underrettes så snart dette forhold er kendt og helst 4 uger før ophør/ejerskifte.

2.8. Generelle oplysninger

Faxe Kommune kan til enhver tid ændre vilkårene i tilslutningstilladelsen, hvis forhold i recipienten (vandløb eller havet), på renseanlægget, i kloaksystemet, renere teknologi af produktudstyr m.v. eller ændringer i lovgivningen taler herfor.

Hvis der ved tæthedsprøvning, inspektion eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder, skal installationen efterses og udbedres af en autoriseret kloakmester, jf. SBI-anvisning nr. 185 af 1997. Faxe Kommune skal straks underrettes om utætheder, skader og lignende samt om hvordan virksomheden vil udbedre utætheder mv.

Tilladelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

2.9. Offentliggørelse

Tilladelsen er den dato 11. februar. 2021 offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside.

Afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, lokal Faxe, dnfaxe-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd. Faxe, faxe@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk oestsjaelland@friluftsradet.dk
- Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk



3. Spildevandsteknisk beskrivelse

Den spildevandstekniske beskrivelse bygger på virksomhedens oplysninger om spildevandsforholdene.

3.1. Virksomhedens oplysninger

Virksomhedens CVR nr.: 40711694

Virksomhedens P-nummer: 1024991985

Kontaktperson: Maria Isabell Linnéa Ehn Kruhøffer

Grundejer: BOSERUP EJENDOMSSELSKAB A/S

3.2. Beliggenhed

Virksomheden ligger på matr. nr. 162q, Torvegade 7A, 4640 Faxe i Faxe by.

Virksomhedens beliggenhed fremgår af situationsplanen i bilag 1. Ejendommens kloakering ses på bilag 2.

3.3. Indretning og drift

Vores Cafe serverer sandwich og kager om dagen, og om aftenen serveres dagens ret til gæster. Der er plads til 20 kunder ad gangen.

Virksomheden forventer i gennemsnit at have 10-20 serveringer dagligt.

Spildevandet forventes at indeholde animalsk fedt, madrester og rengøring- og vaskemidler.

Sanitært spildevand ledes til fælleskloakken. Tag- og overfladevand afledes til fælleskloak.

Køkkenets areal er 10,5 m².

Virksomheden forventer at der årligt produceres 17,5 m³ processpildevand.

Fedtudskiller

Der etableres en Gastromoni (FSP44) fedtudskiller med en nominel størrelse på 1,1 l/s, med en volumen på 44 liter og kan håndterer spildevand fra op til 100 måltider mad om dagen.

Fedtudskilleren er udført i stål og udstyret med taphane til udtagning af spildevandsprøver.

Fedtudskilleren er placeret i kælderen. Fedtfanget har en volumen på 40 liter og slamfanget har en opsamlingskapacitet er 14 liter.

3.4. Spildevandets sammensætning

Processpildevand

Spildevandet forventes at indeholde animalsk fedt og olie fra madvarer. Derudover vil spildevandet indeholde vaske- rengøringsmidler og sæber.

Rengørings-, affedtnings- og sæbeprodukter

Til håndvask anvendes der 10 liter om året af svanemærket CREMESÆBE. Der anvendes 15 liter om året af Svane gulvpleje uden voks, som er svanemærket. Til rengøring af overflader anvendes 12 liter Cilit Bang om året, som er mærket med blomsten.

Til opvask anvendes 7 liter om året af Håndopvask 10 %.

I opvaskemaskinen anvendes 20 liter svanemærket TopMatic Clean om året.

Tag- og overfladevand

Der er fælleskloakret i området. Tag- og overfladevand fra caféens tag og befæstning løber til kloakken på nabomatriklen matr. 162a og videre til matr. 7000aø og til fælleskloakken i vejen. Kloaktegningen fra 1982 (Bilag 3) angiver hvor regnvandet løber hen. Der er ingen ændringer.



4. Spildevandsteknisk vurdering

4.1. Beliggenhed og planforhold

Virksomheden er omfattet af kommunerammeplanramme F-C1 der er udlagt til Centerområde og butikker. Området er ikke omfattet af en lokalplan.

Virksomheden ligger i Faxe by.

Virksomhedens processpildevand afledes til Faxe Renseanlæg v/Faxe Forsyning. Der er fælleskloakeret i området.

4.2. Indretning og drift

Vores Cafe serverer sandwich og kager om dagen, og om aftenen serveres dagens ret til gæster. Der er plads til 20 kunder ad gangen.

Køkkenet er indrettet med opvaskemaskine, vask, håndvask og fedtudskilleranlæg i kælderen.

Vores Cafe vil have åbent ca. 10 timer om dagen. Virksomheden forventer i gennemsnit at have 10-20 serveringer dagligt.

Der produceres processpildevand i forbindelse med vask af køkkenudstyr, opvaskemaskine, samt gulvvask og rengøring af overflader, og spildevandet afledes caféens afløb. Der er koblet en fedtudskiller med indbygget slamfang til køkkenets opvaskemaskine og håndvask. Fedtudskilleren skal placeres i kælderen. Der anvendes ikke højtryksrensere i køkkenet.

Der forventes at spildevandet vil indeholde animalsk fedt og olier. Der stilles derfor vilkår til indretning om etablering af fedtudskilleranlæg og mulighed for udtagning af spildevandsprøver efter fedtudskilleren fra frit faldende vandstråle, for at beskytte kloaksystemet og renseanlægget.

Køkkenets areal er 10,5 m².

Virksomheden forventer at der årligt produceres 17,5 m³ processpildevand.

Der er fælleskloakret i området. Tag- og overfladevand fra caféens tag og befæstning løber til kloakken på nabomatriklen matr. 162a og videre til matr. 7000aø og til fælleskloakken i vejen. Kloaktegningen fra 1982 angiver hvor regnvandet løber hen.

4.3. Fedtudskiller og slamfang

Kommunen har foretaget en dimensioneringsberegning for fedtudskiller og slamfang.

Dimensionering af fedtudskiller

En fedtudskillers kapacitet afhænger af dens nominelle størrelse: $NS = Q_s \times f_t \times f_d \times f_r$, hvor

- NS er den beregnede nominelle størrelse af fedtudskilleren 0,86 [l/s]
- Q_s er den maksimale spildevandsstrøm i tilløb til udskilleren 0,509 [l/s]
Beregning af Q_s : håndvask = 0,45 l/s (DS/EN 1825-2:2002) og opvaskemaskine med genbrugsvand: Opvaskemaskinen indeholder 10,6 liter om dagen. Der udledes 0,059 l/s til fedtudskilleren. Regnestykke: (3 minutter pr. vask = 180 sekunder) 10,6 liter divideret med 180 sekunder = 0,059 liter per sekund
- f_t er en temperaturfaktor for den maksimale temperatur i tilløb = 1,3
- f_d er en densitetsfaktor for densiteten af fedt/olie, der tilledes = 1
- f_r er en rengøringsmiddelfaktor for belastningen af rengøringsmiddels/sæbe = 1,3



$$NS = 0,509 \text{ l/s} \times 1,3 \times 1 \times 1,3 = 0,86 \text{ l/s}$$

Der etableres en Gastromoni (FSP44) fedtudskiller med nominel størrelse på 1,1 l/s, og en volumen på 44 liter. Fedtudskilleren er dimensioneret til 0,86 l/s, og den valgte fedtudskiller er 1,1 l/s, det vil sige, at den valgte fedtudskiller vurderes til at kunne håndtere spildevandet fra cafeen.

Fedtudskilleren kan håndtere spildevand fra op til 100 måltider mad om dagen. Fedtudskilleren er udført i stål og udstyret med taphane til udtagning af spildevandsprøver. Fedtudskilleren er placeret i kælderen. Fedtfanget har en volumen på 40 liter og slamfanget har en opsamlingskapacitet på 14 liter. Virksomheden har 10-20 serveringer om dagen, hvilket ligger under fedtudskillerens daglige kapacitet på op til 100 serveringer om dagen.

Der bruges en opvaskemaskine der genbruger en del af vandet, og udleder en mindre mængde spildevand til fedtudskilleren end konventionelle opvaskemaskiner. Spildevandsstrømmen fra opvaskemaskinen er indregnet i beregningen af den samlede spildevandsstrøm (Qs) til fedtudskilleren. Virksomheden har fremsendt datablad på opvaskemaskinen.

På baggrund af ovenstående, vurderer Faxe Kommune at den valgte fedtudskiller vil kunne håndtere den forventede mængde og sammensætning af spildevandet fra Vores Café.

På fedtudskilleren er der etableret en taphane, hvor der kan udtages spildevandsprøver fra fritfaldende stråle. Der stilles vilkår om, at efter det overjordiske fedtudskillersystem, skal det være muligt at udtage spildevandsprøver.

Slamfang

Før fedtudskilleren er der et slamfang på 14 liter. Der afledes processpildevand med olie- og fedtresten og rengøringsmidler fra opvaskemaskine og vask i køkkenet. Da cafeen har 10-20 serveringer om dagen, og dermed ikke overstiger fedtudskillerens kapacitet på 100 måltider om dagen, er det er Faxe Kommunes vurdering, at slamfanget vil kunne håndtere den forventede mængde spildevand og sammensætning af spildevandet i Vores Cafe.

Tømning af fedtudskiller og slamfang

Virksomheden etablerer en fedtudskiller med et slamfang, der er placeret før udskilleranlægget. Der er tale om en café, restaurant eller lignende med afløb til opvaskemaskine og køkkenvask.

Fedtudskiller er dimensioneret til at håndtere den forventede mængde og sammensætning af spildevandet fra Vores Café. Slamfang og udskiller skal tømmes inden der opstår overløb eller uhygiejniske forhold.

Faxe Kommune stiller vilkår om, at fedtudskilleren og slamfang skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang om måneden eller efter leverandørens anvisning. Fedtindholdet i udskilleren må ikke overstige 75 % af udskillerens kapacitet. Efter tømning er virksomheden selv ansvarlig for efterfyldning af vand, hvis ikke andet er aftalt med tømningsvirksomheden.

Faxe Kommune har ikke en tømningsordning for fedtudskillere. Der stilles vilkår om, at tømning af fedtudskiller og slamfang skal foretages af en transportør/indsamler, der fremgår af affaldsregistret. Fedt og slam skal afleveres til et godkendt modtageanlæg.

4.4. Spildevandets sammensætning

Processpildevandet forventes at indeholde fedt fra madrester, vand fra opvask af køkkenudstyr, animalsk fedt og olier, samt fortyndede rester af rengørings-, opvaske- og håndvaskemidler.



Olie/fedt

Spildevandet forventes at indeholde animalsk fedt og olie fra madvarer, som er biologisk nedbrydeligt.

Sæbe/vaskemiddel

Der er indsendt sikkerhedsdatablade på de anvendte opvaske-, håndvaske- og universalmidler der forventes anvendt.

Til håndvask anvendes der 10 liter om året af svanemærket CREMESÆBE. Der anvendes 15 liter om året af Svane gulvpleje uden voks, som er svanemærket. Til rengøring af overflader anvendes 12 liter Cilit Bang om året, som er mærket med blomsten. Til opvask anvendes 7 liter om året af Håndopvask 10% der kun indeholder C-stoffer. I opvaskemaskinen anvendes 20 liter svanemærket TopMatic Clean om året.

Da virksomheden anvender miljømærkede sæber og vaskemidler i køkkenet, er det Faxe Kommunes vurdering, at produkterne ikke er problematiske for miljøet.

Faxe Kommune stiller vilkår om, at hvis virksomheden anvender produkter, der ikke er miljømærkede, må virksomheden ikke anvende produkterne uden forudgående accept. Anvender virksomheden produkter der er miljømærket med Blomsten eller Svanen, kræver det ikke forudgående accept.

Prøvetagning

Der er valgt at fastsætte grænseværdier for temperatur, olie/fedt og pH som følger Miljøstyrelsen vejledning for området "Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, nr. 2 – 2006", således kloaknettet er optimalt beskyttet. Desuden er temperaturen afgørende for om fedtudskilleren fungerer optimalt.

Der stilles vilkår om, at virksomheden på kommunens foranledning skal udtage en prøve.

4.5. Egenkontrol

Fedtindholdet i udskilleren må ikke overskride 75 %. Der er stillet vilkår om, at virksomheden skal føre driftsjournal over dato og kvittering for tømning af slamfang og fedtudskiller, dato for eftersyn og vedligeholdelse af slamfang, og fedtudskiller, samt dato for overskridelse af fedtudskillerens maksimale opsamlingskapacitet på 75 %.

Der stilles vilkår om, at virksomheden skal opbevare sikkerhedsdatablade på sæber og vaskemidler.

4.6. Natura 200 og bilag IV

Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde 144 ' Skove ved Vemmetofte' og ligger 5,9 km væk. Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde nr. 92 Skovene ved Vemmetofte ligger 1,8 km væk. Ca. 8 km væk ligger fuglebeskyttelsesområdet nr. 101, Søer ved Bregentved og Gisselfeld.

Processpildevand, tag- og overfladevand, samt sanitært spildevand afledes til den offentlige fælleskloak, og dermed til Faxe Renseanlæg. Spildevandet forventes ikke at påvirke Natura2000 områderne.

Der er ingen bilag IV-arter i nærheden af virksomheden.

Afledning af spildevand fra virksomheden, forventes ikke at påvirke bilag IV-arter.

4.7. Bemærkninger til udkast

Faxe Forsyning A/S havde ingen kommentarer til spildevandstilladelsen. Virksomheden havde en kommentar til eksisterende kloaktegning.



4.8. Samlet vurdering

Faxe Kommune vurderer, at afledningens omfang og sammensætning er af en sådan karakter, at der kan gives tilladelse til afledning af processpildevand fra virksomheden, som beskrevet i den spildevandstekniske beskrivelse.

Spildevandet forventes ikke at påvirke renseanlægget udledningskrav.



5. Klagevejledning

Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 11. marts 2021.

De klageberettigede er:

- Ansøger.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis


1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.

Søgsmål


Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.



Bilag 1 Situationsplan

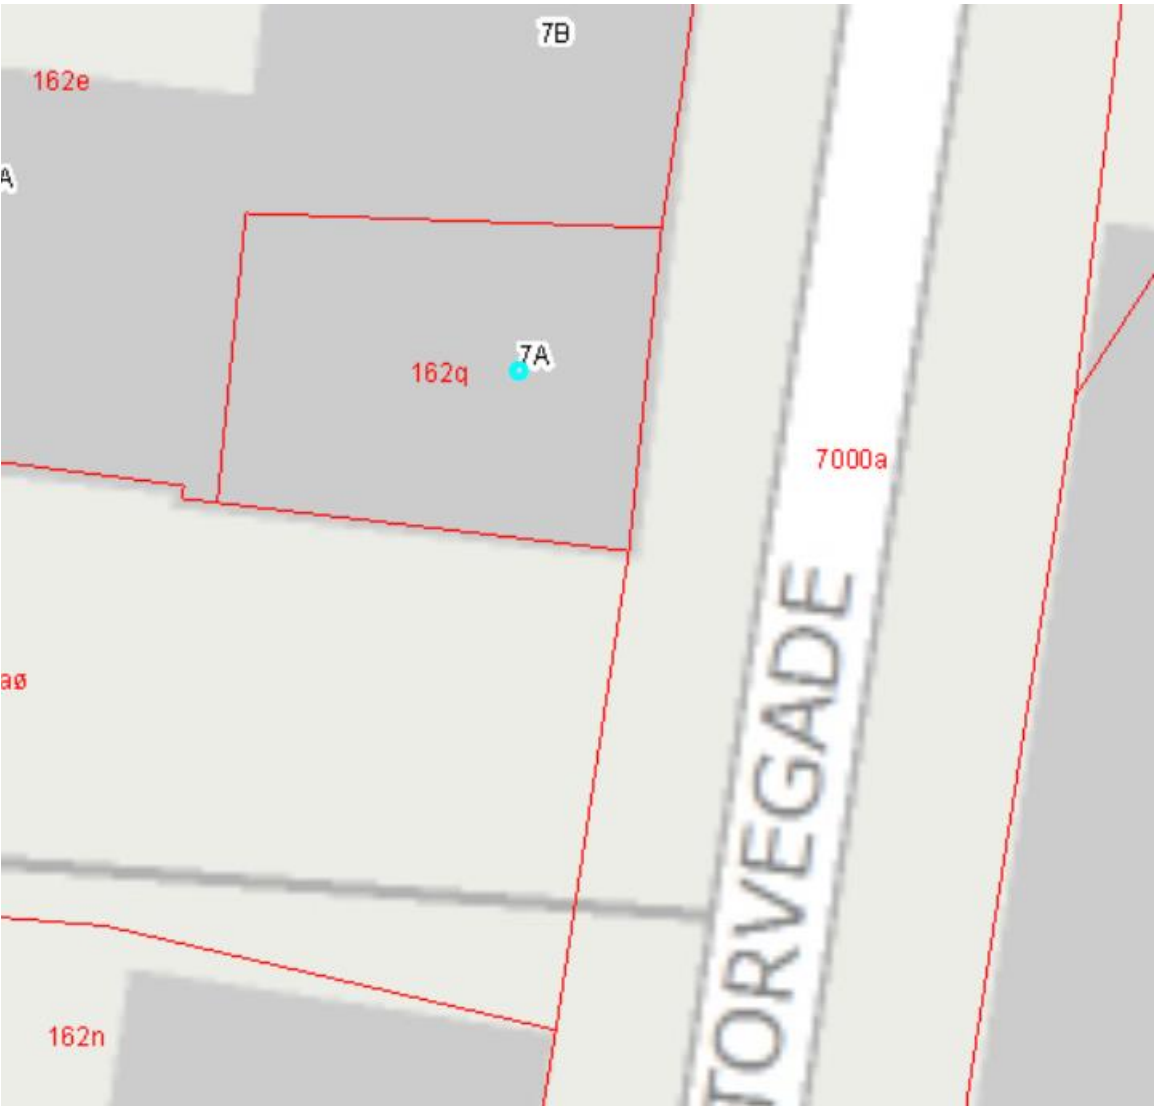


Bilag 2 Kloaktegning

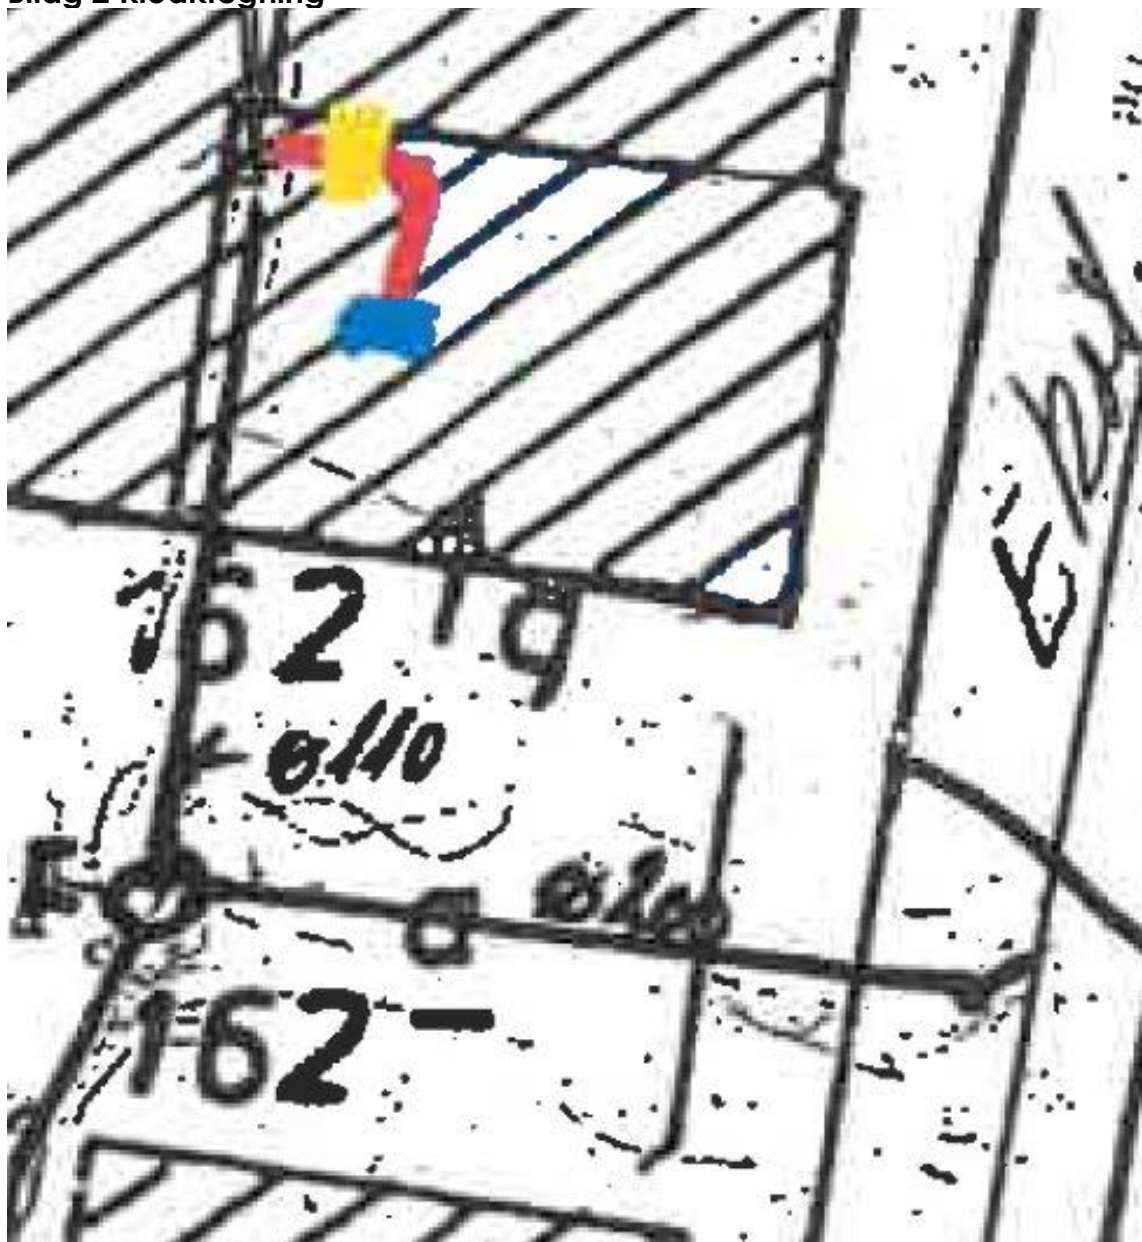

Kloaktegning 2021: Rød linje er spildevand. Blå firkant er placering af afløb og gul firkant er fedtudsletteren. Sort ledning er fælleskloakken.

Bilag 3 Kloaktegning 1982

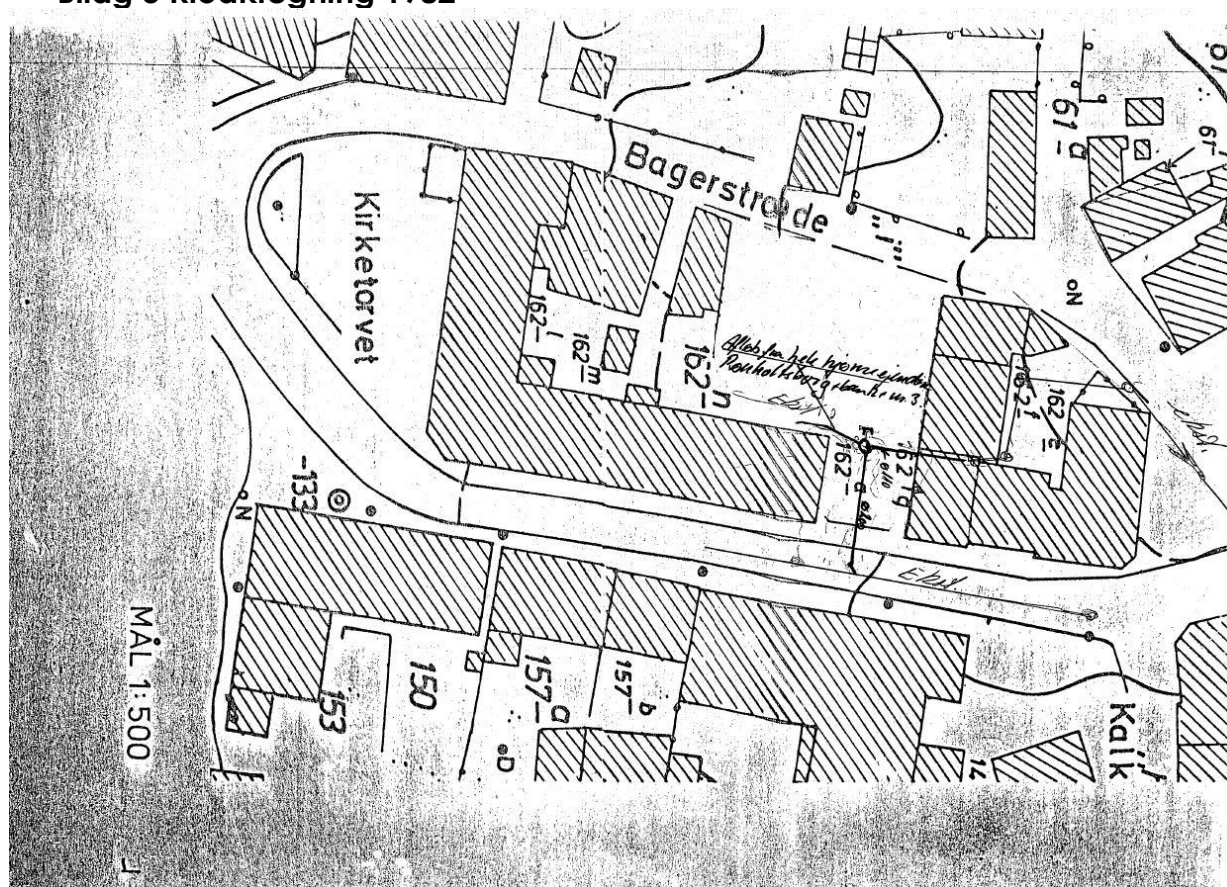

Kloaktegning over fælleskloakken.