



Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00
Telefax : 56 20 30 01
www.faxekommune.dd
Direkte: 56203046
Mail: eengb@faxekommune.dk

Dato 03.05.2021
j./sagsnr. 06.01.15-K08-31-19
KS: Mahvb

Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads til offentlig kloak

Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
samt vilkår for

Det lille Murerfirma ApS
Finlandsgade 28
4690 Haslev

Center for Plan & Miljø
3. maj 2021



Indhold

1. INDLEDNING	3
2. BAGGRUND	3
3. VILKÅR	4
3.1. GENERELLE VILKÅR	4
3.2. INDRETNING	4
3.3. DRIFT	5
3.4. GRÆNSEVÆRDIER	5
3.5. TILSYN OG KONTROL	6
3.6. GENERELLE OPLYSNINGER	6
3.7. OFFENTLIGGØRELSE	7
4. SPILDEVANDSTEKNISK BESKRIVELSE	8
4.1. VIRKSOMHEDENS OPLYSNINGER	8
4.2. BELIGGENHED	8
4.3. INDRETNING OG DRIFT	8
4.4. SPILDEVANDETS SAMMENSÆTNING	8
5. SPILDEVANDSTEKNISK VURDERING	9
5.1. BELIGGENHED OG PLANFORHOLD	9
5.2. INDRETNING OG DRIFT	9
5.3. OLIEUDSKILLER OG SANDFANG	9
5.4. TØMNING AF OLIEUDSKILLER OG SANDFANG	10
5.5. SPILDEVANDETS SAMMENSÆTNING	10
5.6. KRAVVÆRDIER, PRØVETAGNING OG EGENKONTROL	11
5.7. NATURA 2000 OG BILAG IV	11
5.8. BEMÆRKNINGER TIL UDKAST	12
5.9. SAMLET VURDERING	12
6. KLAGEVEJLEDNING	13
BILAG 1 SITUATIONSPLAN	14
BILAG 2 KLOAKTEGNING	15



1. Indledning

Faxe Kommune giver hermed tilladelse i henhold til § 28, stk. 3 i miljøbeskyttelseslovens¹ til afledning af spildevand fra vaskeplads hos Det lille Murerfirma ApS, Finlandsgade 28, 4690 Haslev til spildevandskloak som ansøgt.

Virksomhedens aktiviteter reguleres efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven, som giver Faxe Kommune mulighed for at give påbud om, at uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening nedbringes.

Tilladelsen til tilslutning af spildevand til den offentlige spildevandskloak kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, se klagevejledning i afsnit 6. Klagefristen er **den 31. maj 2021**.

Hvis ikke tilladelsen er udnyttet senest 3 år efter den er meddelt, bortfalder den.

Udkast til tilslutningstilladelsen har været til udtalelse hos:

- Det lille Murerfirma ApS
- Faxe Forsyning A/S

De fremsendte oplysninger er sammenfattet i den spildevandstekniske beskrivelse.

2. Baggrund

Faxe Kommune har den 5. oktober 2020 modtaget en ansøgning om tilslutning af spildevand fra vaskeplads, til det offentlige kloaksystem for Det lille Murerfirma på matrikel 6x, TROELSTRUP BY, HASLEV, Finlandsgade 28, 4690 Haslev.

Virksomheden er et murerfirma, der vasker biler og maskiner på vaskepladsen. Der skal etableres en klasse 1, 6 liter/sek. olieudskiller af typen EuroPek Roo fra producenten Wavin. Virksomheden forventer at vaskes på vaskepladsen 2 gange om måneden.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.



3. Vilkår

På baggrund af det foreliggende materiale giver Faxe Kommune hermed tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskeplads til spildevandskloakken på følgende vilkår:

3.1. Generelle vilkår

1. Tilladelsen omfatter afledning af følgende typer spildevand fra virksomheden:
 - a. Spildevand fra udendørs vaskeplads
2. Et eksemplar af tilladelsen samt en opdateret kloakplan skal findes på adressen og være kendt af den driftsansvarlige.
3. Efter arbejdets udførelse skal der fremsendes en færdigmelding af kloakarbejdet, samt en opdateret kloakplan til Center for Plan og Miljø, Faxe Kommune.

3.2. Indretning

4. Vaskepladsen skal have tæt belægning og fald mod afløb.

Ved tæt belægning forstås en belægning, som i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som tilledes vaskepladsen. Asfalt betragtes som tæt belægning.

5. Vaskepladsen skal indrettes således, at der ikke kan tilledes overfladevand fra de omkringliggende arealer.
6. Vaskepladsen skal være overdækket.
7. Tagvand udledes via regnvandssystemet til regnvandskloakken.
8. Afledning af spildevand skal ske gennem egnet sandfang og egnet klasse I olieudskiller til den kommunale spildevandsledning.

Udskilleren skal have en nominel størrelse på 6 l/s.

9. Rengøring- og vaskemidler skal opbevares så der ikke ledes spild til afløb.
10. Virksomheden skal inden ibrugtagning lade udføre en tæthedskontrol af det samlede afløbssystem fra vaskeplads til og med olieudskilleren. Tæthedskontrollen af olieudskilleren skal foretages efter den anbefalede metode i Teknologisk Instituts Rørcenter-anvisning med prøvetid på min. 1 time (Rørcenter-anvisning 006, kapitel 10). Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet udbedres, og der skal inden ibrugtagning gennemføres en ny tæthedsprøvning, der viser at olieudskilleranlægget er tæt.
11. Sanitært spildevand må ikke ledes gennem sandfang og olie-/benzinudskiller.
12. Efter olieudskillersystemet og forinden tilledning af sanitært spildevand, skal der etableres en prøveudtagningsbrønd til udtagelse af spildevandsprøver.
13. Olieudskilleren skal være indrettet med alarm for lav væskestand og lagtykkelse, samt automatisk lukkeanordning.



3.3. Drift

14. Virksomheden må ikke anvende vaskemidler eller rengøringsmidler, der indeholder A- eller B-stoffer². A og B-stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog forekomme, hvis de udgør mindre end 1 % af vaskemidlet og der ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer.
15. Drift og tømning af olieudskillere og sandfang, skal ske i overensstemmelse med følgende:
 - Olieudskillere og sandfang skal tømmes efter behov, dog mindst en gang om året.
 - Sandfang skal senest tømmes og bundsuges, når 50 % af slamvolumen er fyldt op.
 - Hvis lagtykkelsen af det bundfældede materiale i olieudskilleren overstiger 10 cm skal det fjernes.
 - Udskillere skal senest tømmes og bundsuges, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskillere.
 - Efter tømning skal olieudskilleren fyldes med vand.
 - Når olieudskilleren tømmes og bundsuges, skal der foretages inspektion af udskillere for synlige fejl og mangler. Inspektionen skal dog foretages efter mindst 5 år.
 - Før tømning af olieudskillere skal koalescensfiltre og lignende optages, renses og inspiceres for defekter.
 - Der skal foretages en funktionstest af alarmer mindst 1 gang årligt.
 - Tømning af sandfanget skal foretages af en transportør/indsamler, der fremgår af affaldsregistret. Sand og slam skal afleveres til et godkendt modtageanlæg.
16. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i anlægget (sandfang, olieudskillere, rørledninger eller alarmer), skal disse udbedres af en autoriseret kloakmester, jf. SBI-anvisning nr. 185 af 1997. Faxe Kommune skal straks underrettes om utætheder, skader og lignende samt om hvordan virksomheden vil udbedre utætheder mv.

3.4. Grænseværdier

17. Spildevandet fra vaskepladsen må ikke overskride grænseværdierne i tabel 1.

Tabel 1. Grænseværdier for afledning af spildevand til kloak

Parameter	(Kravværdi) ³
pH	6,5 – 9,0
Temperatur	50 °C
Suspenderet stof	500 mg/l
Kobber (Cu)	500 µg/l
Cadmium (Cd)	3 µg/l
Bly (Pb)	100 µg/l
Zink (Zn)	3000 µg/l
DEHP	87 µg/l
Mineralsk olie	20 mg/l

Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger⁴
Analysemetoder for mineralsk olie er: DS/EN ISO 9377-2:2001

² EF nr. 1272/2008, Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, <https://osha.europa.eu/da/themes/dangerous-substances/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures>

³ Vejledning 2 af 1. februar 2006 Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

⁴ Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr. 1770 28. november 2020



3.5. Tilsyn og kontrol

18. Til kontrol af, at grænseværdierne overholdes, skal virksomheden hvert år lade udtage en repræsentativ stikprøve fra anlægget. Stikprøven skal udtages ved spidsbelastning. Spildevandet skal analyseres for de parametre, der fremgår af tabel 1.

19. Alle spildevandsprøver skal udtages og analyseres af et af akkrediteret laboratorium/firma i henhold til miljøkvalitetsbekendtgørelsen.

Analyseresultatet skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at virksomheden har modtaget analyseresultaterne.

20. Prøvetagning må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af sandfang og olieudskiller.

21. Hvis en grænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdierne er overskredet.

Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdierne er overholdt, anses vilkår 17 for overholdt.

Hvis den supplerende prøve viser overskridelser af grænseværdierne skal virksomheden umiddelbart underrette Faxe Kommune og senest en måned efter fremsende en redegørelse til kommunen som forklarer overskridelsen. Redegørelsen skal også indeholde en handleplan for nedbringelsen af belastningen.

22. Hvis en grænseværdi i vilkår 17 er overholdt i to på hinanden følgende år, kan virksomheden efter aftale med Faxe Kommune stoppe egenkontrollen.

Tilsynsmyndigheden kan dog på forlangende (ved begrundet mistanke) kræve, at der udtages prøver af spildevandet for at kunne belyse spildevandsforholdene fra virksomheden, dog højst 2 gange om året.

23. Udgifter til prøvetagning samt evt. tæthedsprøvning afholdes af virksomheden.

24. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende:

- a. Antal vaskede biler/år
- b. Det årlige vand- og sæbeforbrug
- c. Inspektion af sand og olieudskiller, samt tidspunkt for tømning
- d. Funktionsprøvning af lagtykkelsesalarmer
- e. Rensning og udskiftning af koalescencefilter
- f. Datablade for vaskemidler
- g. Evt. fejl/mangler og udførte reparationer med relation til funktion af olieudskilleranlægget.

Oplysningerne skal forvises Faxe Kommune på forlangende og opbevares i 5 år.

3.6. Generelle oplysninger

Olie-/benzinudskiller skal, jf. erhvervsaffaldsregulativet⁵ være tilmeldt den obligatoriske kommunale tømningsordning, som gælder for olie- og benzinudskilleranlæg i Faxe Kommune. Ønskes fritagelse

⁵ Faxe Kommune regulativ for erhvervsaffald, af 1. juni 2019 eller senere udgaver.



fra tømningsordningen skal der søges dispensation i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsens⁶ § 13 stk.1.

Hvis spildevandsproduktionen ændres i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Faxe Kommune. Det gælder f.eks. ved indførelse af nye anlægstyper, vaskemetoder, ændret forbrug af kemikalier, som ikke overholder kravene i vilkår 14, ændring af virksomhedens spildevandssystem mv.

Faxe Kommune kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i nærværende tilslutningstilladelse, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige i forhold til recipient, drift af renseanlæg, eller ændringer i renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive varslet og efter høring meddelt som påbud.

Tilladelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Ved driftsuheld eller spild, der kan have betydning for regn- og spildevandsafledningen, skal Haslev Renseanlæg v/Faxe Forsyning A/S, straks underrettes på telefon 70 26 02 07. Efterfølgende orienteres Faxe Kommune på 56 20 30 00.

Ved ejerskifte eller ophør af virksomheden, skal tilsynsmyndigheden underrettes så snart dette forhold er kendt og helst 4 uger før ophør/ejerskifte.

3.7. Offentliggørelse

Tilladelsen er den 3. maj 2021 offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside.

Afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, lokal Faxe, dnfaxe-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd. Faxe, faxe@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk oestsjaelland@friluftsradet.dk
- Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk

⁶ Bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.



4. Spildevandsteknisk beskrivelse

Den spildevandstekniske beskrivelse bygger på virksomhedens oplysninger om spildevandsforholdene.

4.1. Virksomhedens oplysninger

Virksomhedens CVR nr.: 26872812

Virksomhedens P-nummer: 1009511845

Kontaktperson: Kirsten Weirup

Grundejer: DET LILLE MURERFIRMA ApS

4.2. Beliggenhed

Det lille Murerfirma ligger på matrikel 6x, TROELSTRUP BY, HASLEV , Finlandsgade 28, 4690 Haslev. Virksomhedens beliggenhed fremgår af situationsplanen i bilag 1. Ejendommens kloakering ses på bilag 2.

4.3. Indretning og drift

Virksomheden er et murerfirma, der har en 45 m² beton vaskeplads til vask af biler, autotrailere, betonblander, autobør og minigraver.

Virksomhedens årlige produktion af spildevand er 20 m³.

Sandfang og olieudskiller

Der skal etableres en klasse 1, 6 liter/sek. olieudskiller af typen EuroPek Roo fra producenten Wavin. Olieudskilleren har koalescence filter, alarm og flydelukke. Efter afløbet på vaskepladsen er der et 1.925 liter sandfang med rist og en gennembløbsbrønd uden volumen kapacitet. Efter olieudskilleren er der en prøvetagningsbrønd. Vaskepladsen er overdækket med sidevægge, så regnvand ikke løber til sandfang og olieudskiller. Virksomheden forventer at vaskes 2 gange om måneden.

4.4. Spildevandets sammensætning

Processpildevand

Spildevandet indeholder rester af olier fra dieselmotorer, DEHP (ftalater), tungmetaller, samt sand, sten, grus og jord. Spildevandet indeholder også vaskeprodukter.

Rengørings-, affedtnings- og sæbeprodukter

Der bruges 2 liter autoshampoo om året.

Tag- og overfladevand

Tag- og overfladevand udledes via regnvandskloakledning.



5. Spildevandsteknisk vurdering

5.1. Beliggenhed og planforhold

Virksomheden ligger i et område, der i kommunerammeplan er udlagt til erhvervsområde. Området er omfattet af lokalplan 500-25.

Virksomhedens processpildevand afledes til Haslev Renseanlæg v/Faxe Forsyning.

Grunden er ikke kortlagt som V1 eller V2 jordforurening.

Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, men uden for boringsnært beskyttelsesområde, nitratfølsomt og indsatsområde.

5.2. Indretning og drift

Virksomheden er et murerfirma, der har en 45 m² betonvaskeplads med overdækning til vask af biler, autotrailere, autobør og minigraver.

For at beskytte jord og grundvand samt sikre kontrolleret afledning, stilles der vilkår om, at vaskepladsen skal have tæt belægning og fald mod afløb.

For at begrænse mængden af afledt vand fra vaskepladsen og hermed belastningen af olieudskilleren, stilles der vilkår om at vaskepladsen skal indrettes således, at der ikke kan tilledes overfladevand fra de omkringliggende arealer.

Virksomheden har gravet en 6 l/s olieudskiller ned og vaskepladsens areal er 45 m². Faxe Kommunes beregning af olieudskilleren størrelse, viser at olieudskilleren er stor nok, hvis pladsen overdækkes og ikke modtager regnvand. Der stilles derfor krav til overdækning af vaskepladsen. Overdækningen skal være med sidevægge, så regnvand ikke ledes til olieudskilleren.

5.3. Olieudskiller og sandfang

Kommunen har foretaget en dimensioneringsberegning for olieudskiller og sandfang.

Olieudskiller

Ifølge DS/EN 858-2: 2001 og vejledning fra Teknologisk Institut fra 2004, afhænger olieudskillerens kapacitet af dens nominelle størrelse: $NS = (Q_r + f_x \times Q_s) \times f_d$, hvor

- NS er udskillerens nominelle størrelse
- Q_r er regnvandsstrøm = ikke relevant, da vaskepladsen har overdækning
- f_x er emulsionsfaktor = 2 (klasse II)
- Q_s er den maksimale spildevandsstrøm i tilløb til udskilleren = 4 (l/s)
- f_d er en densitetsfaktor for densiteten af olien, der skal tilbageholdes = 2

$$NS = (2 \times 2) \times 1,5 = 6 \text{ l/s}$$

Beregningerne viser en dimensionsgivende spildevandsmængde på 6 l/s. I beregningen er overdækning med sidevægge medregnet. Der stilles i tilladelsen vilkår om, at processpildevand skal ledes gennem klasse I olieudskiller. Udskilleren skal dimensioneres efter en dimensionsgivende spildevandsmængde på 6 l/s.

Virksomheden har i ansøgningen oplyst, at der etableres en olieudskiller med et volumen på 6 l/s liter, og nominel størrelse på 6 l/s. Olieudskilleren er en klasse I udskiller.



Olieudskilleren er en EuroPek Roo, klasse 1 olieudskiller med koalescence filter, alarm og flydelukke. Efter olieudskilleren skal der etableres en prøvetagningsbrønd.

Der stilles vilkår om at efter olieudskilleret og forinden tilledning af sanitært spildevand, skal der etableres en prøveudtagningsbrønd til udtagelse af spildevandsprøver. Virksomheden vil etablere en ø425 prøvetagningsbrønd.

Der stilles vilkår om at der etableres en olieudskiller med en nominel størrelse på 6 l/s og at vaskepladsen skal være overdækket, så mindst muligt regnvand løber til udskilleren.

Ud fra ovenstående vurderes det, at der etableres en olieudskiller i overensstemmelse med dimensionsberegningerne.

I henhold til spildevandsvejledningen⁷ bør nyetableringer af olieudskiller indrettes med alarm for lagtykkelse og lav væskestand. Der stilles derfor vilkår om, at olieudskilleren indrettes med alarm. Lagtykkelsesalarmen skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet.

Sandfang

Sandfanget størrelse beregnes ud fra udskillerens nominelle størrelse. Belastningen vurderes til middel. Virksomheden har opmålt sandfanget, og oplyser det er 1.925 liter. Olieudskiller med en nominel størrelse på 6 liter/sek. skal have et sandfang der er mindst 800 liter. Da sandfanget er større end 800 liter, vurderes det at sandfanget er dimensioneret korrekt i forhold til den forventede aktivitet og belastning. Efter sandfanget etableres en prøvetagningsbrønd.

5.4. Tømning af olieudskiller og sandfang

Olie-/benzinudskilleren skal jf. affaldsaktørbekendtgørelsen være tilmeldt den kommunale tømningsordning. Alternativt skal der søges om fritagelse fra tømningsordningen.

Der fastsættes vilkår om, at olieudskilleren skal tømmes for olie efter behov, dog minimum en gang om året, jf. Erhvervsaffaldsregulativet.

Der stilles derfor vilkår om, at sandfanget tømmes efter behov, dog minimum 1 gang årligt. Sandfang skal dog senest tømmes og bundsuges, når 50 % af slamvolumen er fyldt op.

Der stilles vilkår om, at tømning af sandfanget skal foretages af en transportør/indsamler, der fremgår af affaldsregistret. Sand og slam skal afleveres til et godkendt modtageanlæg.

5.5. Spildevandets sammensætning

Processpildevand

Processpildevandet forventes at indeholde olierester, tungmetaller, DEHP (ftalater) og sæberester, samt suspenderet stof fra vaske af biler og maskiner.

De fleste mineralske olier har egenskaber (A-stoffer), der gør dem uønskede i spildevandssystemet. I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart er mulighed for substitution, vil man derfor ofte søge at begrænse afledningen af disse stoffer mest muligt, blandt andet ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Således vil en korrekt dimensionering af sandfang og olieudskilleranlæg være af stor betydning for begrænsningen af forureningen.

Alle afledninger af tungmetaller skal som udgangspunkt begrænses efter bedste tilgængelige teknik. Herefter skal man sikre sig, at vand- og jordkvalitetskravene kan forventes opfyldt.

⁷ Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2006 – Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.



DEHP er en ftalat der kommer fra PVC-komponenter på bilerne. DEHP er problematisk i forhold til jord- og slamkvalitet.

Ved vask af biler og entreprenørmaskiner forventes der en afledning af sand, grus, jord og lignende. Det meste forventes opsamlet i sandfanget. Der kan dog stadig være suspenderet stof, der løber videre.

Der er i tilladelsen vilkår om, at virksomheden ikke må anvende vaskemidler eller rengøringsmidler, der indeholder A- eller B-stoffer. A og B-stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog forekomme, hvis de udgør mindre end 1 % af vaskemidlet og der ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer. Der må ikke ledes miljøskadelige stoffer til hovedafløbssystemet. Det kan dog ikke undgås, at vaskemidler indeholder mindre mængder konserveringsmidler, som på grund af deres tilsigtede virkning er A- eller B-mærket.

Der bruges 2 liter autoshampoo om året, der kun indeholder C-stoffer. Stoffet vurderes til at være miljømæssigt forsvarligt.

For at beskytte olieudskiller og kloaksystemet, stilles der vilkår om, at alle kemiske stoffer/sæbe produkter skal være placeret, således at der ikke ledes spild til afløb.

5.6. Kravværdier, prøvetagning og egenkontrol

På baggrund af ovenstående, stilles der i tilladelsen vilkår om hvilke kravværdier for pH, temperatur, suspenderet stof, tungmetaller, DEHP og mineralsk olie, spildevandet skal overholde, i henhold til spildevandsvejledningen og Miljøstyrelsen paradigme for bilvaskehaller og vaskepladser⁸.

For at en karakterisering af spildevandet, samt kontrollere at grænseværdierne overholdes, stilles der vilkår om, at virksomheden hvert år skal udtage en repræsentativ stikprøve fra anlægget, til analyse for de parametre, der fremgår af tabel 1.

Der stilles vilkår om hvem og hvordan prøverne skal udtages og analyseres. Endvidere stilles der vilkår om, hvordan virksomheden skal forholde sig ved overskridelse af grænseværdierne.

Hvis en grænseværdierne er overholdt i to på hinanden følgende år, kan virksomheden efter aftale med Faxe Kommune stoppe egenkontrollen. Tilsynsmyndigheden kan dog fortsat på forlangende kræve, at der udtages prøver af spildevandet for at kunne belyse spildevandsforholdene fra virksomheden, dog højst 1 gang om året. Der stilles vilkår herom.

Der stiles vilkår om, at virksomheden skal føre driftsjournal, der dokumentere virksomhedens egenkontrol. Oplysningerne skal forvises Faxe Kommune på forlangende og opbevares i 5 år.

5.7. Natura 2000 og bilag IV

Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 142 Sø Torup Sø og Ulse Sø og ligger 3,5 km væk fra Det lille murefirma. Habitatområde nr. 194 Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen ligger 4,8 km væk. Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde nr. 101 Søer ved Bregentved og Gisselfeld ligger 2,9 km væk.

På sydvendt vejskrænt ca. 293 meter fra virksomheden er der registeret markfirben, der er en bilag IV-art. Da virksomheden kun leder spildevand til renseanlæg, forventes virksomhedens aktivitet ikke at påvirke markfirben på vejskrænten.

⁸ Miljøstyrelsens paradigmer for tilslutningstilladelser af spildevand til spildevandskloak for bilvaskehaller og vaskepladser, vejledning nr. 42 2020.



Faxe Kommune vurderer, at virksomhedens aktivitet ikke vil påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV-arter.

5.8. Bemærkninger til udkast

Faxe Forsyning A/S har den 13. april 2021 oplyst, at de ikke har nogen bemærkninger til udkastet. Benjamin Nielsen fra BeniByg har den 3. maj 2021 oplyst, at de ikke har nogen bemærkninger til udkastet.

5.9. Samlet vurdering

Faxe Kommune vurderer, at afledningens omfang og sammensætning er af en sådan karakter, at der kan gives tilladelse til afledning af processpildevand fra virksomheden, som beskrevet i den spildevandstekniske beskrivelse. Spildevandet forventes ikke at påvirke renseanlægget udledningskrav.



6. Klagevejledning

Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 31. maj 2021.

De klageberettigede er:

- Ansøger.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis


1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.

Søgsmål


Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, **dvs. senest den 3. november 2021**, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.



Bilag 1 Situationsplan

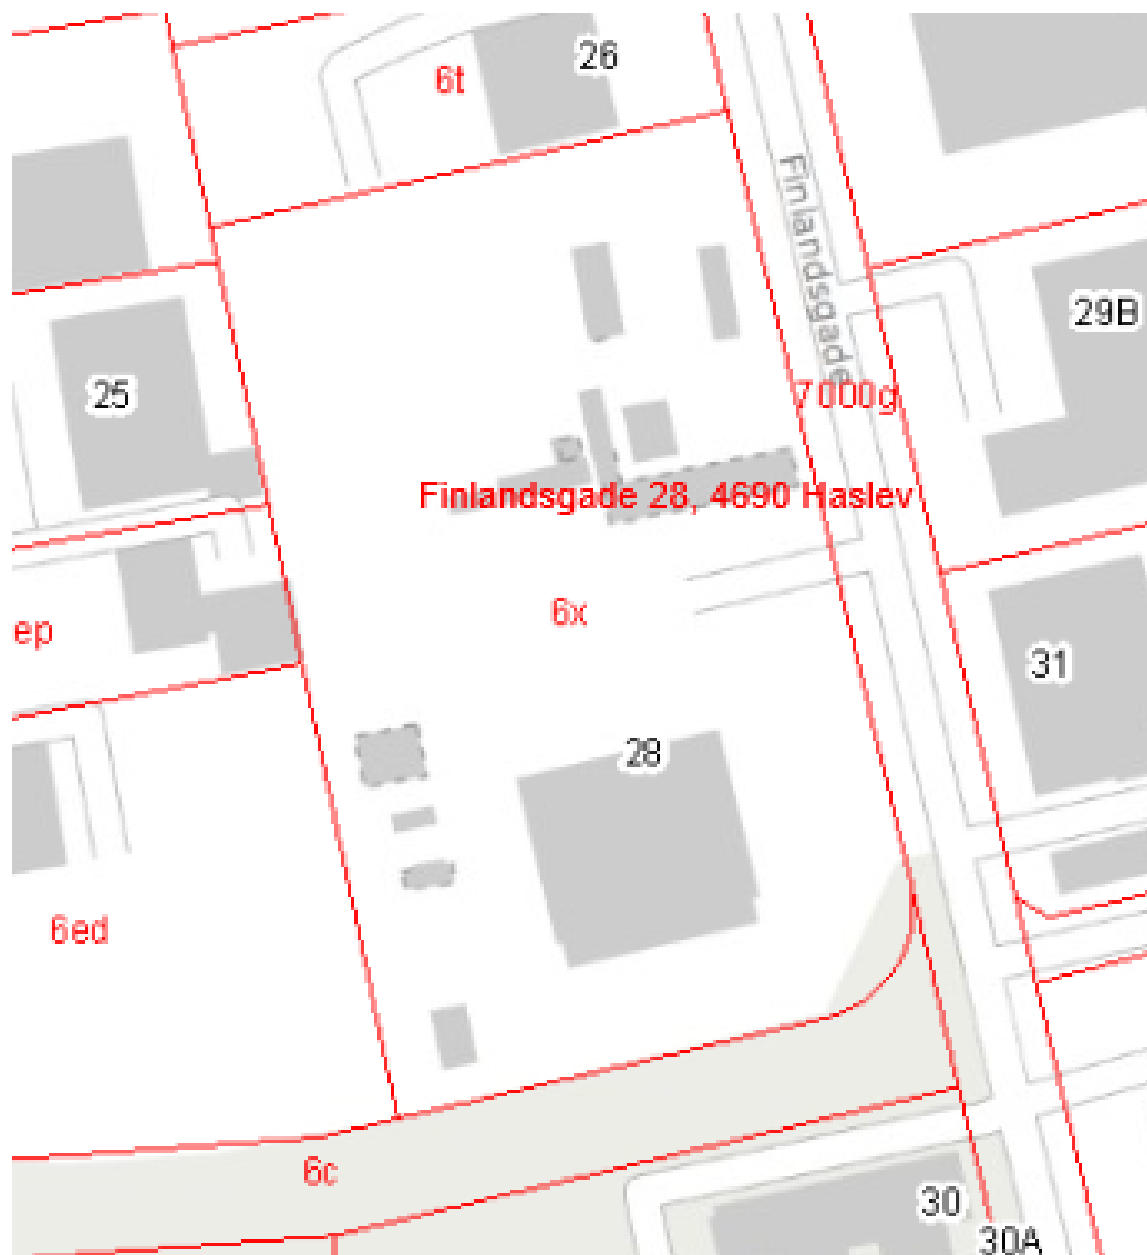

Bilag 2 Kloaktegning

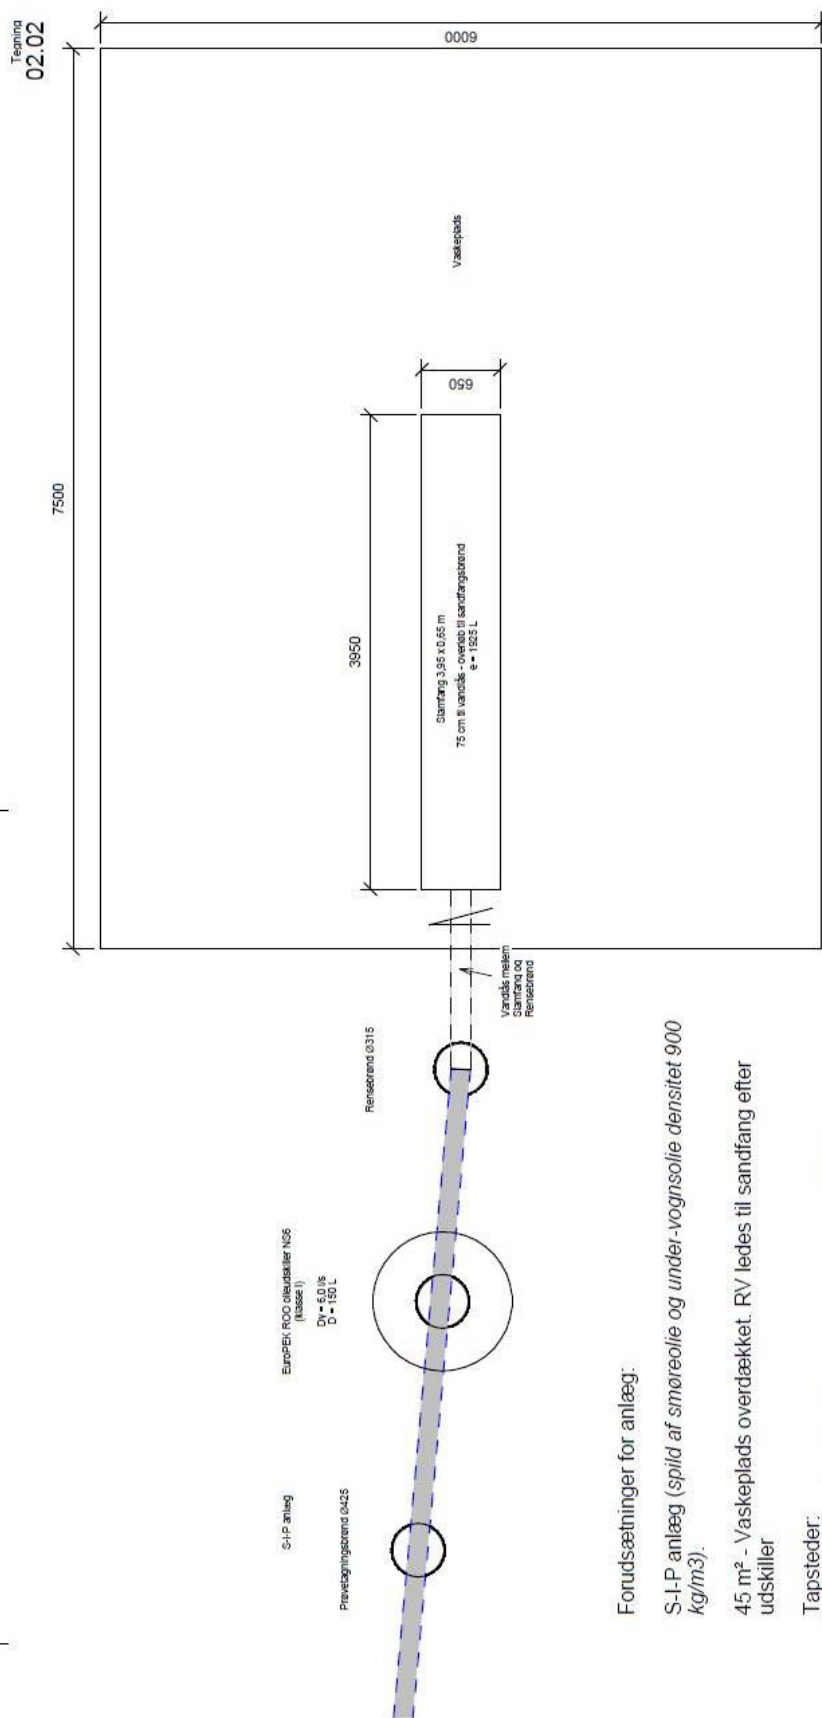

Forudsætninger for anlæg:

S-I-P anlæg (spild af smørelolie og under-vognsolite densitet 900 kg/m³).

45 m² - Vaskeplads overdækket. RV ledes til sandfang efter udskiller

Tapsteder:
DN 15 (1/2") tapventil, Qs1
Højtryksrensere, Qs3

FD= 1,5

NS(Spildevand): 6,0 l/s

Sum: 6,0 l/s

1925L

Sandfangskapacitet:



Industrihal

Finlandsvej 28 4650 Haslev

Emne

Løsningsforslag til vaskeplads

BENIBYG - CVR: 41039469 - Åhmsvej 17 4681 Herfølge

Mål

1 : 35

Tlf. 20 76 17 15

www.benibyg.dk

Dato

06.04.2021