



Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00
Telefax : 56 20 30 01
www.faxekommune.dk

Direkte: 56203046
Mail: eengb@faxekommune.dk

Dato 7. april 2020
j./sagsnr. 06.01.15-P19-17-19
KS: Mahvb

Tilslutningstilladelse for processpildevand

Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
samt vilkår for

Café Hjortholm
Strandvejen 80
4654 Faxe Ladeplads

Center for Plan & Miljø
7. april 2020



Indhold

1. INDLEDNING	3
2. DOKUMENTER I SAGEN	3
3. TILSLUTNINGSTILLADELSENS VILKÅR	4
3.1. TILLADELSENS OMFANG	4
3.2. INDRETNING	4
3.3. DRIFT	4
3.4. BRUG AF RENGØRINGS- OG SÆBEPRODUKTER	5
3.5. GRÆNSEVÆRDIER, PRØVETAGNING OG ANALYSE	5
3.6. KONTROL AF DRIFT	5
3.7. GENERELT	6
3.8. GENERELLE OPLYSNINGER	6
3.9. OFFENTLIGGØRELSE	6
4. SPILDEVANDSTEKNISK BESKRIVELSE	8
4.1. VIRKSOMHEDENS OPLYSNINGER	8
4.2. BELIGGENHED	8
4.3. INDRETNING OG DRIFT	8
4.4. SPILDEVANDETS SAMMENSÆTNING	8
5. SPILDEVANDSTEKNISK VURDERING	10
5.1. BELIGGENHED OG PLANFORHOLD	10
5.2. INDRETNING OG DRIFT	10
5.3. FEDTUDSKILLER OG SLAMFANG	11
5.4. SPILDEVANDETS SAMMENSÆTNING	11
5.5. BEMÆRKNINGER TIL UDKAST	12
5.6. SAMLET VURDERING	12
6. KLAGEVEJLEDNING	13
BILAG 1 SITUATIONSPLAN	14
BILAG 2 KLOAKTEGNING	15



1. Indledning

Faxe Kommune har den 13. januar 2020 modtaget en ansøgning fra autoriseret kloakmester Kim Pedersen, der på vegne af Café Hjortholm, ansøger om tilslutning af spildevand fra 'Café Hjortholm', til det offentlige kloaksystem. Café Hjortholm ligger på matr. 9d, Strandvejen 80, 4654 Faxe Ladeplads.

Café Hjortholm er en café, der serverer mad til gæster. Caféen modtager mad fra Mad Synergi og har anretter køkken med 10-300 serveringer dagligt og har i højsæsonen fra juni-august åbent 15 timer i døgnet. Mad Synergi er forpagter af caféen.

Virksomhedens aktiviteter reguleres efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven, som giver Faxe Kommune mulighed for at give påbud om, at uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening nedbringes.

Tilladelsen til tilslutning af spildevand til den offentlige kloak gives efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 28, stk. 3.

Tilladelsen til tilslutning af spildevand til den offentlige spildevandskloak kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, se klagevejledning i afsnit 7. Klagefristen er **den 5. maj 2020**.

Hvis ikke tilladelsen er udnyttet senest 2 år efter den er meddelt, bortfalder den.

Udkast til tilslutningstilladelsen har været til udtalelse hos:

- Faxe Forsyning A/S
- M. THIMGAARD HOLDING ApS (ejer af café og ejendommen)
- Mad Synergi er forpagter af caféen

De fremsendte oplysninger er sammenfattet i den spildevandstekniske beskrivelse.

2. Dokumenter i sagen

- Ansøgning af 13. januar 2020
- Maikorrespondance mellem autoriseret kloakmester Kim Pedersen og Faxe Kommune af den 9. januar 2020 – 24. marts 2020
- Mailkorrespondance mellem caféens ejer, Michael Thimgaard og Faxe Kommune den 18. oktober 2019 – 20. februar 2020
- Bemærkninger fra Faxe Forsyning A/S, fremsendt den 7. april 2020.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.



3. Tilslutningstilladelsens vilkår

På baggrund af det foreliggende materiale giver Faxe Kommune hermed tilladelse til tilslutning af spildevand fra caféen til det offentlige kloaksystem på følgende vilkår:

3.1. Tilladelsens omfang

1. Tilladelsen omfatter processpildevand fra den caféens køkkenfaciliteter. Med processpildevand menes alle afløb, der kan indeholde mad- og/eller olie-/fedtrester.
2. Tag- og overfladevand må ikke ledes til spildevandskloakken, men skal håndteres på egen grund.

Kloaktegningen er derfor ikke gældende for regnvandsafledningen, idet regnvandet skal håndteres på egen grund.

3.2. Indretning

3. Alt processpildevand skal ledes gennem CE-mærket fedtudskiller. Udskilleren skal dimensioneres efter en dimensionsgivende spildevandsmængde.
4. Efter det underjordiske fedtudskillersystem, skal det være muligt at udtage spildevandsprøver.

For prøvetagning af spildevand, skal der kunne udtages en repræsentativ prøve af spildevandet, det vil sige at prøven skal kunne udtages i fritfaldende vandstråle.

5. Fedtudskilleren skal etableres med alarm for fedtlagstykkelse.
6. Fedtudskilleren skal forsynes med udluftning og anbringes i frostfri dybde og således, at den er tilgængelig for tilsyn og rensning.
7. Fedtudskilleren skal etableres iht. gældende normer for afløbsinstallationer (DS 432) og standarden EN 1825.

Installering af fedtudskiller må kun udføres af en autoriseret kloakmester.

8. Spildevandet må ikke indeholde stoffer i koncentrationer eller mængder, der kan virke skadelige på kloaknettet, de dertilhørende anlæg og på driften af disse anlæg. Spildevandet må endvidere ikke indeholde eller afgive stoffer, der kan medføre gener af arbejdsmiljømæssig art i kloakledningsnettet eller på renseanlægget.

Spildevandet må ikke give anledning til giftige eller eksplosive gasarter i kloak og brønde.

3.3. Drift

9. Fedtudskilleren og slamfang skal tømmes efter behov, mindst 1 gang om måneden eller efter leverandørens anvisning. Fedtindholdet i udskilleren må ikke overstige 75 % af udskillerens kapacitet.

Hvis der ved tømningerne konstateres, at fedtudskilleren har opsamlet 75 % af udskillerens kapacitet eller derover, skal tømningshyppigheden øges, indtil det er sikret, at fyldningsgraden er mindre end 75 % mellem to tømninger.

Efter tømning er virksomheden selv ansvarlig for efterfyldning af vand, hvis ikke andet er



aftalt med tømningsevirsomheden.

10. Tømning af fedtudskiller og slamfang skal foretages af en transportør/indsamler, der fremgår af affaldsregistret. Fedt og slam skal afleveres til et godkendt modtageanlæg.
11. Fedtudskilleren må ikke give anledning til lugtgener eller uhygiejniske forhold.

3.4. Brug af rengørings- og sæbeprodukter

12. Virksomheden må ikke uden tilsynsmyndighedens accept, anvende vaskekemikalier indeholdende A- og B-stoffer¹², eller stoffer der jf. CLP-forordningen² er skadelige for vandmiljøet og vandlevende organismer (mærket med H-sætningerne H400, H410, H411, H412 eller H413). Anvender virksomheden produkter der er miljømærket med Blomsten eller Svanen, kræver det ikke forudgående accept.
13. Forbruget af produkterne på virksomheden skal være mindst muligt eller som minimumsvarende til den minimale mængde for den pågældende sæbetype angivet i leverandørens anvisninger.

3.5. Grænseværdier, prøvetagning og analyse

14. Spildevandsudledningen skal overholde de i tabel 1 angivne kravværdier:

Tabel 1. Spildevandsparametre

Parameter	(Kravværdi) ³	Analysemetode*
pH	6,5 – 9,0	DS 287
Temperatur	50 °C	-
Olie og fedt	50 mg/l	Reflab metode 5:2005

*) Metoden kan hentes fra Referencelaboratoriets hjemmeside: www.reference-lab.dk.

15. Tilsynsmyndigheden kan på forlangende kræve, at der udtages prøver af spildevandet for at kunne belyse spildevandsforholdene fra virksomheden, dog højst 1 gang om året.
16. Spildevandsprøver skal udtages efter fedtudskilleren og fra frit faldende vandstråle. Anvendes en mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i så lang tid, at prøven kan udtages repræsentativt.

Spildevandsprøver skal analyseres for de i tabel 1 angivne parametre. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der analyseres for andre relevante parametre, såfremt det skønnes nødvendigt.

Alle spildevandsprøver skal udtages og analyseres af et af akkrediteret laboratorium/firma i henhold til miljøkvalitetsbekendtgørelsen⁴.

Analyseresultatet skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 14 dage efter, at virksomheden har modtaget det fra analysefirmaet.

3.6. Kontrol af drift

17. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt funktionsteste alarmen.

² EF nr. 1272/2008, Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, <https://osha.europa.eu/da/themes/dangerous-substances/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures>

³ Vejledning 2 af 1. februar 2006 Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

⁴ Bekendtgørelse nr. 974 af 27. juni 2018 om kvalitetskrav til miljømålinger.



18. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende:

- Dato og kvittering for tømning af slamfang og fedtudskiller.
- Dato for eftersyn og vedligeholdelse af slamfang, fedtudskiller og alarm, samt dato for overskridelse af fedtudskillerens maksimale opsamlingskapacitet på 75 %.
- Sikkerhedsdatablade for forbrugte rengøringsmidler.

Driftsjournalerne skal forevises Faxe Kommune på forlangende og opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år.

19. Samtlige udgifter i forbindelse med prøvetagning og analyse af spildevand skal afholdes af virksomheden.

3.7. Generelt

20. Efter arbejdets udførelse skal der fremsendes en færdigmelding af kloakarbejdet, samt en opdateret kloakplan til Center for Plan og Miljø, Faxe Kommune.

21. Et eksemplar af denne tilladelse, samt en opdateret kloakplan, skal findes på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige.

22. Ved driftsuheld eller spild, der kan have betydning for regn- og spildevandsafledningen, skal Faxe Renseanlæg v/Faxe Forsyning A/S, straks underrettes på telefon 70 26 02 07. Efterfølgende orienteres Faxe Kommune på 56 20 30 00.

23. Ændringer i virksomhedens indretning og drift, som har indflydelse på afledningen, skal, inden ændringen foretages, meddeles til Faxe Kommune, så det kan afklares, om det udløser et behov for ansøgning om revision af vilkårene i denne tilladelse.

24. Ved ejerskifte eller ophør af virksomheden, skal tilsynsmyndigheden underrettes så snart dette forhold er kendt og helst 4 uger før ophør/ejerskifte.

3.8. Generelle oplysninger

Faxe Kommune kan til enhver tid ændre vilkårene i tilslutningstilladelsen, hvis forhold i recipienten (vandløb eller havet), på renseanlægget, i kloaksystemet, renere teknologi af produktudstyr m.v. eller ændringer i lovgivningen taler herfor.

Hvis der ved tæthedsprøvning, inspektion eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder, skal installationen efterses og udbedres af en autoriseret kloakmester, jf. SBI-anvisning nr. 185 af 1997. Faxe Kommune skal straks underrettes om utætheder, skader og lignende samt om hvordan virksomheden vil udbedre utætheder mv.

Tilladelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

3.9. Offentliggørelse

Tilladelsen er den 7. april 2020 offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside.

Afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, lokal Faxe, dnfaxe-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd. Faxe, faxe@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk oestsjaelland@friluftsradet.dk



- Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk



4. Spildevandsteknisk beskrivelse

Den spildevandstekniske beskrivelse bygger på virksomhedens oplysninger om spildevandsforholdene.

4.1. Virksomhedens oplysninger

Virksomhedens CVR nr. : 26231841

Virksomhedens P-nummer:

Kontaktperson: Michael Thimgaard

Grundejer: M. THINGAARD HOLDING ApS

4.2. Beliggenhed

Virksomheden ligger på matr. nr. 9d, Strandvejen 80, 4654 Faxe Ladeplads.

Virksomhedens beliggenhed fremgår af situationsplanen i bilag 1. Ejendommens kloakering ses på bilag 2.

4.3. Indretning og drift

Café Hjortholm er en café med anretter køkken, der serverer mad til gæster. Mad Synergi er forpagter af caféen. Caféen vil have åbent ca. 260 dage om året og i højsæsonen vil arbejdstiden være 15 timer.

Virksomheden forventer i gennemsnit at have 50 serveringer dagligt, og 13.000 kurverter pr. år.

Der produceres processpildevand i forbindelse med vask af køkkenudstyr, opvaskemaskine, samt gulvvask og rengøring af overflader, og spildevandet afledes til caféens afløb. Der er koblet en sandfangsbrønd og fedtudskiller til køkkenets opvaskemaskine og køkkenvask. Fedtudskilleren skal placeres underjordisk og der etableres en prøvetagningsbrønd. Der anvendes ikke højtryksrensere i køkkenet.

Sanitært spildevand ledes til spildevandskloakken. Tag- og overfladevand må ikke ledes til spildevandskloakken, men skal håndteres på egen grund.

Køkkenets areal er 12,87 m².

Virksomheden forventer at der årligt produceres 200-300 m³ processpildevand.

Fedtudskiller

Der etableres en LIPO2 fedtudskiller 2 l/s fra WaterCare, med en volumen på 200 liter.

Fedtudskilleren er udført i plast og udstyret med alarm for lagtykkelse. Den er nedgravet udenfor på den vestlige side af bygningen, hvor der er køkken. Sandfanget har en opsamlingskapacitet er 600 liter. Efter sandfanget er der en prøvetagningsbrønd med plastdæksel med børnesikring.

4.4. Spildevandets sammensætning

Processpildevand

Spildevandet forventes at indeholde animalsk fedt og olie fra madvarer. Derudover vil spildevandet indeholde vaske- rengøringsmidler og sæber.

Rengørings-, affedtnings- og sæbeprodukter

Der benyttes rengøringsmidler og sæber ved opvask og rengøring i køkkenet. Der anvendes 20 liter Prime Source Ren 31 til rengøring af overflader i køkkenet om året. Der anvendes 6-10 liter MAXX indur 2 til gulvvask om året. Derudover anvendes der Universalrengøring Prime Source Mild 14, ca. 18 liter om året.



Tag- og overfladevand

Der er spildevandskloakeret i området. Tag- og overfladevand fra caféens tag og befæstning, må ikke være tilkoblet spildevandsledningen, men skal håndteres på grunden.

Kloaktegningen er derfor ikke gældende for regnvandsafledningen, idet regnvandet skal håndteres på egen grund.



5. Spildevandsteknisk vurdering

5.1. Beliggenhed og planforhold

Virksomheden er omfattet af kommunerammeplanramme FL-B4 der er udlagt til boligområde. Området er omfattet af lokalplan 300-2. I lokalplanen skal området, anvendes til helårsbeboelse og sommerhuse.

Virksomheden ligger ved kysten i den vestlige del af Faxe Ladeplads by. Der er ca. 3 km til nærmeste Natura2000 EF-Fuglebeskyttelsesområde 92 'Skovene ved Vemmetofte'.

Habitatområde 144 'Skovene ved Vemmetofte' ligger ca. 7 km fra virksomheden. Der er ca. 3,3 km til Ramsarområde 22 'Præstø Fjord, Jungshoved Nor, Ulvshale og Nyord' samt fuglebeskyttelsesområdet 89 'Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor'. Tilslutningen til den offentlige fælleskloak vurderes til, ikke at have betydning for Natura 2000 områderne. Der forventes ingen bilag 4-arter ved virksomheden.

Virksomhedens processpildevand afledes til Faxe Renseanlæg v/Faxe Forsyning. Der er spildevandskloakeret i området.

5.2. Indretning og drift

Café Hjortholm er en café med anretter-køkken, der serverer mad til gæster. Café Hjortholm er placeret på Strandvejen i Faxe Ladeplads. Caféen er indrettet med underjordisk fedtudskilleranlæg.

Caféen vil have åbent ca. 260 dage om året og i højsæsonen vil arbejdstiden være 15 timer. Virksomheden forventer i gennemsnit at have 50 serveringer dagligt, og 13.000 kuverter pr. år.

Der produceres processpildevand i forbindelse med vask af køkkenudstyr, opvaskemaskine, samt gulvvask og rengøring af overflader, og spildevandet afledes caféens afløb. Der er koblet en sandfangsbrønd og fedtudskiller til køkkenets opvaskemaskine, håndvaske og køkkenvaske. Fedtudskilleren skal placeres underjordisk og der etableres en prøvetagningsbrønd. Der anvendes ikke højtryksrensere i køkkenet.

Der afledes kun processpildevand fra køkkenets opvaskemaskine og køkkenvask til fedtudskiller. Da caféen ikke har produktion af mad, men anretter-køkken, vurderer Faxe Kommune at indholdet af fedt i spildevandet er mindre end i et produktionskøkken. Der forventes at spildevandet vil indeholde animalsk fedt og olier. Der stilles derfor vilkår til indretning om etablering af fedtudskilleranlæg og mulighed for udtagning af spildevandsprøver efter fedtudskilleren fra frit faldende vandstråle, for at beskytte kloaksystemet og renseanlægget. Til driften af fedtudskilleren, stilles der vilkår om tømning mindst 1 gang om måneden, eller efter leverandørens anvisning.

Køkkenets areal er 12,87 m².

Virksomheden forventer at der årligt produceres 200-300 m³ processpildevand. Faxe Kommune vurderer, at virksomhedens fedtudskilleranlæg og sandfang, kan tage den årlige produktion af processpildevand.

Tag- og overfladevand må ikke være tilsluttet spildevandskloakken, men skal håndteres på grunden. Kloaktegningen er derfor ikke gældende for regnvandsafledningen, idet regnvandet skal håndteres på egen grund.



5.3. Fedtudskiller og slamfang

Kommunen har foretaget en dimensioneringsberegning for fedtudskiller og slamfang.

Fedtudskiller

En fedtudskillers kapacitet afhænger af dens nominelle størrelse: $NS = Q_s \times ft \times fd \times fr$, hvor

- NS er den beregnede nominelle størrelse af fedtudskilleren 2,04 [l/s]
- Q_s er den maksimale spildevandsstrøm i tilløb til udskilleren 1,57 [l/s]
- ft er en temperaturfaktor for den maksimale temperatur i tilløb = 1
- fd er en densitetsfaktor for densiteten af fedt/olie, der tilledes = 1
- fr er en rengøringsmiddelfaktor for belastningen af rengøringsmiddels/sæbe = 1,3

$$NS = 1,57 \text{ l/s} \times 1 \times 1 \times 1,3 = 2,04 \text{ l/s}$$

Virksomheden etablerer en fedtudskiller med en nominel størrelse på 2 l/s. Da caféen har anretterkøkken, og der forventes en mindre mængde udledning af fedt til udskilleren end i et produktionskøkken, er det Faxe Kommunes vurdering, at den valgte fedtudskiller vil kunne håndtere den forventede mængde og sammensætning af spildevandet fra caféen.

Slamfang

Før fedtudskilleren er der et sandfang på 600 liter. Der afledes processpildevand med olier, animalsk fedtrest og rengøringsmidler fra opvaskemaskine og køkkenvask i køkkenet. Da sandfanget er stort, og større end krav størrelsen på mindst 204 liter, er det Faxe Kommunes vurdering, at sandfanget vil kunne håndtere den forventede mængde spildevand og sammensætning af spildevandet i caféen.

Tømning af fedtudskiller og slamfang

Virksomheden etablerer en fedtudskiller med et sandfang, der er placeret før udskilleranlægget. Der er tale om en café med afløb til opvaskemaskine og køkkenvask.

Fedtudskiller er dimensioneret til at håndtere den forventede mængde og sammensætning af spildevandet fra caféen. Slamfang og udskiller skal tømmes inden der opstår overløb eller uhygiejniske forhold.

Faxe Kommune stiller vilkår om, at fedtudskilleren og sandfang skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang om måneden eller efter leverandørens anvisning. Fedtindholdet i udskilleren må ikke overstige 75 % af udskillerens kapacitet. Efter tømning er virksomheden selv ansvarlig for efterfyldning af vand, hvis ikke andet er aftalt med tømningens virksomhed.

Faxe Kommune har ikke en tømningsskema for fedtudskiller. Der stilles vilkår om, at tømning af fedtudskiller og slamfang skal foretages af en transportør/indsamler, der fremgår af affaldsregistret. Fedt og slam skal afleveres til et godkendt modtageanlæg.

5.4. Spildevandets sammensætning

Processpildevandet forventes at indeholde fedt fra madrester, vand fra opvask af køkkenudstyr, animalsk fedt og olier, samt fortyndede rester af rengørings-, opvaske- og håndvaskemidler.

Olie/fedt

Spildevandet forventes at indeholde animalsk fedt og olie fra madvarer, som er biologisk nedbrydeligt.

Sæbe/vaskemiddel

Der er indsendt sikkerhedsdatablade på de anvendte opvaske-, håndvaske- og universalmidler der



forventes anvendt.

Til håndvask anvendes håndsæbe, PRISTINE Mild Foam Hand Soap, der er miljømærket med blomsten.

Der benyttes rengøringsmidler og sæber ved opvask og rengøring i køkkenet. Der anvendes 20 liter årligt af rengøringsmidlet Prime Source Ren 31 til rengøring af overflader i køkkenet. Rengøringsmidlet indeholder C-stoffer, der ikke forventes at påvirke miljøet.

Til rengøring af gulve, anvendes ca. 6-10 liter MAXX indu 2 om året. Produktet indeholder C-stoffer og et enkelt B-stof, der udgør en mindre del af produktet, 5-10 procent. Da der kun anvendes mindre mængder af produktet i fortyndet form, vurderer Faxe Kommune at produktet ikke vil påvirke miljøet.

Derudover anvendes der Universalrengøring Prime Source Mild 14, ca. 18 liter om året. Rengøringsmidlet indeholder kun C-stoffer, som ikke forventes at påvirke miljøet.

Faxe Kommune stiller vilkår om, at virksomheden ved skift af produkter, ikke uden tilsynsmyndighedens accept, må anvendes produkter der indeholder A- eller B-stoffer og som er mærket H4xx.

Anvender virksomheden produkter der er miljømærket med Blomsten eller Svanen, kræver det ikke forudgående accept.

Prøvetagning

Der er valgt at fastsætte grænseværdier for temperatur, olie/fedt og pH som følger Miljøstyrelsen vejledning for området "Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, nr. 2 – 2006 ", således kloaknettet er optimalt beskyttet. Desuden er temperaturen afgørende for om fedtudsukkeren fungerer optimalt.

Der stilles vilkår om, at virksomheden på kommunens foranledning skal udtage en prøve.

5.5. Bemærkninger til udkast

Faxe Forsyning A/S havde bemærkning om at der er spildevandskloakeret i området, og regnvand derfor skal håndteres på egen grund.

5.6. Samlet vurdering

Faxe Kommune vurderer, at afledningens omfang og sammensætning er af en sådan karakter, at der kan gives tilladelse til afledning af processpildevand fra virksomheden, som beskrevet i den spildevandstekniske beskrivelse.

Spildevandet forventes ikke at påvirke renseanlægget udledningskrav.



6. Klagevejledning

Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 5. maj 2020.

De klageberettigede er:

- Ansøger.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.


Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 7. oktober 2020, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.



Bilag 1 Situationsplan



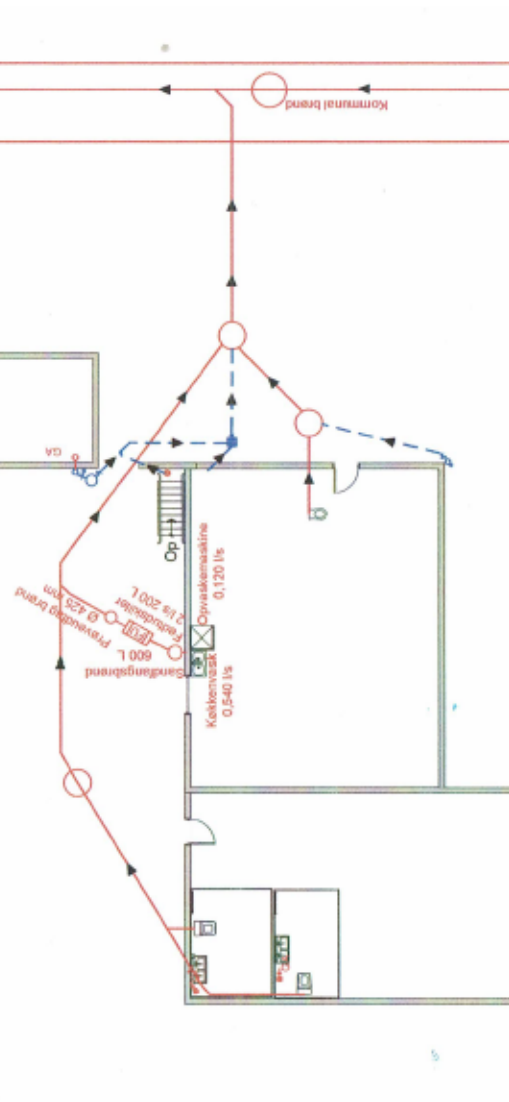

keret i området. Kloaktegningen gælder ikke for re
gen grund.

