



Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00
Telefax : 56 20 30 01
www.faxekommune.dk

Direkte: 56203046
Mail: eengb@faxekommune.dk

Dato 11. december 2020
j./sagsnr.06.01.15-K08-6-20
KS: mahvb

Tilslutningstilladelse for processpildevand fra fedtudskilleranlæg til den offentlige kloak

Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
samt vilkår for

Cafe Det bløde Lam
Jernbanegade 32 C
4690 Haslev

Center for Plan & Miljø
11. december 2020



Indhold

1. INDLEDNING	3
2. TILSLUTNINGSTILLADELSENS VILKÅR	4
2.1. TILLADELSENS OMFANG	4
2.2. INDRETNING	4
2.3. DRIFT	4
2.4. BRUG AF RENGØRINGS- OG SÆBEPRODUKTER	4
2.5. GRÆNSEVÆRDIER, PRØVETAGNING OG ANALYSE	5
2.6. KONTROL AF DRIFT	5
2.7. GENERELT	5
2.8. GENERELLE OPLYSNINGER	6
2.9. OFFENTLIGGØRELSE	6
3. SPILDEVANDSTEKNISK BESKRIVELSE	7
3.1. VIRKSOMHEDENS OPLYSNINGER	7
3.2. BELIGGENHED	7
3.3. INDRETNING OG DRIFT	7
3.4. SPILDEVANDETS SAMMENSÆTNING	7
4. SPILDEVANDSTEKNISK VURDERING	9
4.1. BELIGGENHED OG PLANFORHOLD	9
4.2. INDRETNING OG DRIFT	9
4.3. FEDTUDSKILLER OG SLAMFANG	9
4.4. SPILDEVANDETS SAMMENSÆTNING	10
4.5. EGENKONTROL	11
4.6. NATURA 200 OG BILAG IV	11
4.7. BEMÆRKNINGER TIL UDKAST	12
4.8. SAMLET VURDERING	12
5. KLAGEVEJLEDNING	13
BILAG 1 SITUATIONSPLAN	14
BILAG 2 KLOAKTEGNING	15
BILAG 3 KLOAKTEGNING MED FEDTUDSKILLEREN	16



1. Indledning

Faxe Kommune har den 16. juli 2020 modtaget en ansøgning fra cafe-ejer af Gitte Mathiassen, der ansøger om tilslutning af spildevand fra Cafe Det bløde Lam til det offentlige kloaksystem. Cafe Det bløde Lam ligger på matr. 1o, Haslev By, Haslev, Jernbanegade 32C, 4690 Haslev.

Cafe Det bløde Lam er en café, der serverer mad til gæster. Cafe Det bløde Lam har et køkken med 100-150 serveringer dagligt og har åbent 9 timer i døgnet.

Virksomhedens aktiviteter reguleres efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven, som giver Faxe Kommune mulighed for at give påbud om, at uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening nedbringes.

Tilladelsen til tilslutning af spildevand til den offentlige kloak gives efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 28, stk. 3.

Tilladelsen til tilslutning af spildevand til den offentlige spildevandskloak kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, se klagevejledning i afsnit 5. Klagefristen er **den 8. januar 2021**.

Hvis ikke tilladelsen er udnyttet senest 2 år efter den er meddelt, bortfalder den.

Udkast til tilslutningstilladelsen har været til udtalelse hos:

- Faxe Forsyning A/S
- Cafe Det bløde Lam
- JERNBANEGADE 32 ApS

De fremsendte oplysninger er sammenfattet i den spildevandstekniske beskrivelse.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.



2. Tilslutningstilladelsens vilkår

På baggrund af det foreliggende materiale giver Faxe Kommune hermed tilladelse til tilslutning af spildevand fra Cafe Det bløde Lam til det offentlige kloaksystem på følgende vilkår:

2.1. Tilladelsens omfang

1. Tilladelsen omfatter processpildevand fra den caféens køkkenfaciliteter. Med processpildevand menes alle afløb, der kan indeholde mad- og/eller olie-/fedtresten.

2.2. Indretning

2. Alt processpildevand skal ledes gennem CE-mærket fedtudskiller. Udskilleren skal dimensioneres efter en dimensionsgivende spildevandsmængde på 0,13 l/s.
3. Efter det overjordiske fedtudskillersystem, skal det være muligt at udtage spildevandsprøver.

For prøvetagning af spildevand, skal der kunne udtages en repræsentativ prøve af spildevandet, det vil sige at prøven skal kunne udtages i fritfaldende vandstråle.
4. Fedtudskilleren skal forsynes med udluftning og tilgængelig for tilsyn og rensning.
5. Fedtudskilleren skal etableres iht. gældende normer for afløbsinstallationer (DS 432) og standarden DS/EN 1825-1 og DS/EN 1825-2.

Installering af fedtudskiller må kun udføres af en VSS installatør.

2.3. Drift

6. Fedtudskilleren og slamfang skal tømmes efter behov, mindst 2 gange om måneden eller efter leverandørens anvisning. Fedtindholdet i udskilleren må ikke overstige 75 % af udskillerens kapacitet.

Hvis der ved tømningerne konstateres, at fedtudskilleren har opsamlet 75 % af udskillerens kapacitet eller derover, skal tømningshyppigheden øges, indtil det er sikret, at fyldningsgraden er mindre end 75 % mellem to tømninger.
7. Efter tømning er virksomheden selv ansvarlig for efterfyldning af vand, hvis ikke andet er aftalt med tømningsevirkomheden.
8. Tømning af fedtudskiller og slamfang skal foretages af en transportør/indsamler, der fremgår af affaldsregistret. Fedt og slam skal afleveres til et godkendt modtageanlæg.
9. Fedtudskilleren må ikke give anledning til lugtgener eller uhygiejniske forhold.

2.4. Brug af rengørings- og sæbeprodukter

10. Virksomheden må anvende vaskemidler og rengøringsmidler der er miljømærket med svanen eller blomsten. Hvis der anvendes andre produkter, må de ikke indeholde A- eller B-stoffer. A og B-stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog forekomme, hvis de udgør mindre end 1 % af vaskemidlet og der ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer.
11. Hvis virksomheden anvender produkter, der ikke lever op til svanemærkningens kriterier, må virksomheden ikke uden tilsynsmyndighedens accept, anvende produkter indeholdende A- og B-stoffer.



12. Forbruget af produkterne på virksomheden skal være mindst muligt eller som minimum svarende til den minimale mængde for den pågældende sæbetype angivet i leverandørens anvisninger.

2.5. Grænseværdier, prøvetagning og analyse

13. Spildevandsudledningen skal overholde de i tabel 1 angivne kravværdier:

Tabel 1. Spildevandsparametre

Parameter	(Kravværdi) ²
pH	6,5 – 9,0
Temperatur	50 °C
Olie og fedt	50 mg/l

Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til Miljømålinger, Miljøkvalitetsbekendtgørelsen³.

¹ Analysemetoder for mineralsk olie er: DS/EN ISO 9377-2:2001

14. Tilsynsmyndigheden kan på forlangende kræve, at der udtages prøver af spildevandet for at kunne belyse spildevandsforholdene fra virksomheden, dog højst 1 gang om året.
15. Spildevandsprøver skal udtages efter fedtudskilleren og fra frit faldende vandstråle. Anvendes en mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i så lang tid, at prøven kan udtages repræsentativt.

Spildevandsprøver skal analyseres for de i tabel 1 angivne parametre. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der analyseres for andre relevante parametre, såfremt det skønnes nødvendigt.

Alle spildevandsprøver skal udtages og analyseres af et af akkrediteret laboratorium/firma i henhold til miljøkvalitetsbekendtgørelsen.

Analyseresultatet skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 14 dage efter, at virksomheden har modtaget det fra analysefirmaet.

2.6. Kontrol af drift

16. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende:

- Dato og kvittering for tømning af slamfang og fedtudskiller.
- Dato for eftersyn og vedligeholdelse af slamfang og fedtudskiller, samt dato for overskridelse af fedtudskillerens maksimale opsamlingskapacitet på 75 %.
- Sikkerhedsdatablade for forbrugte rengøringsmidler.

Driftsjournalerne skal forevises Faxe Kommune på forlangende og opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år.


17. Samtlige udgifter i forbindelse med prøvetagning og analyse af spildevand skal afholdes af virksomheden.

2.7. Generelt

18. Efter arbejdets udførelse skal der fremsendes en færdigmelding af kloakarbejdet, samt en opdateret kloakplan til Center for Plan og Miljø, Faxe Kommune.

² Vejledning 2 af 1. februar 2006 Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

³ Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr.1071 af 28. oktober 2019

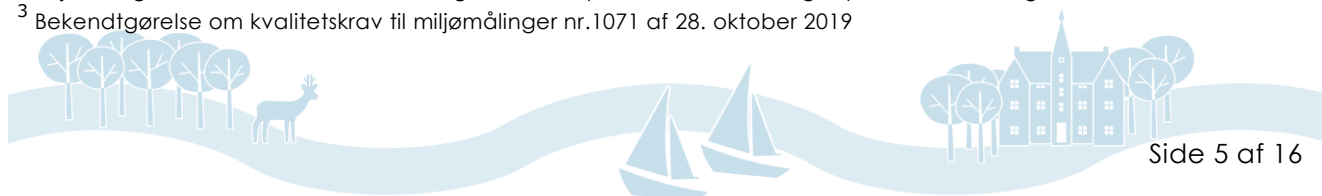

19. Et eksemplar af denne tilladelse, samt en opdateret kloakplan, skal findes på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige.
20. Ved driftsuheld eller spild, der kan have betydning for regn- og spildevandsafledningen, skal Haslev Renseanlæg v/Faxe Forsyning A/S, straks underrettes på telefon 70 26 02 07. Efterfølgende orienteres Faxe Kommune på 56 20 30 00.
21. Ændringer i virksomhedens indretning og drift, som har indflydelse på afledningen, skal, inden ændringen foretages, meddeles til Faxe Kommune, så det kan afklares, om det udløser et behov for ansøgning om revision af vilkårene i denne tilladelse.
22. Ved ejerskifte eller ophør af virksomheden, skal tilsynsmyndigheden underrettes så snart dette forhold er kendt og helst 4 uger før ophør/ejerskifte.

2.8. Generelle oplysninger

Faxe Kommune kan til enhver tid ændre vilkårene i tilslutningstilladelsen, hvis forhold i recipienten (vandløb eller havet), på renseanlægget, i kloaksystemet, renere teknologi af produktudstyr m.v. eller ændringer i lovgivningen taler herfor.

Hvis der ved tæthedsprøvning, inspektion eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder, skal installationen efterses og udbedres af en autoriseret kloakmester eller VVS'er, jf. SBI-anvisning nr. 185 af 1997. Faxe Kommune skal straks underrettes om utætheder, skader og lignende samt om hvordan virksomheden vil udbedre utætheder mv.

Tilladelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

2.9. Offentliggørelse

Tilladelsen er den dato 11. december 2020 offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside.

Afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, lokal Faxe, dnfaxe-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd. Faxe, faxe@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk oestsjaelland@friluftsradet.dk
- Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk



3. Spildevandsteknisk beskrivelse

Den spildevandstekniske beskrivelse bygger på virksomhedens oplysninger om spildevandsforholdene.

3.1. Virksomhedens oplysninger

Virksomhedens CVR nr.: 41337656
Kontaktperson: Gitte Mathiasen
Grundejer: JERNBANEGADE 32 ApS

3.2. Beliggenhed

Virksomheden ligger på matr. nr. 1o, Haslev By, Haslev, Jernbanegade 32C, 4690 Haslev. Virksomhedens beliggenhed fremgår af situationsplanen i bilag 1. Ejendommens kloakering ses på bilag 2.

3.3. Indretning og drift

Café Det bløde Lam servicering af mad og kaffe, eksempelvis smørrebrød og kager. Virksomheden forventer i gennemsnit at have 100-150 serveringer dagligt og har åbent i ca. 9 timer om dagen.

Køkkenet er indrettet med opvaskemaskine, håndvaske, der er koblet til fedtudskilleren, som er placeret på bord i et lokale ved siden af caféen.

Processpildevandet opstår i forbindelse med tilberedning af grøntsager, skylning af tallerkner, opvaskevand fra opvaskemaskine og håndvask.

Sanitært spildevand ledes til fælleskloakken.

Køkkenets areal er 20 m².
Virksomheden forventer at der årligt produceres 65-70 m³ processpildevand.

Fedtudskiller

Der etableres en Gastronomi – GGM Gastro Nordic FSP 44 fedtudskiller fra GGM Gastro, med en volumen på 44 liter og opsamlingsrummet for fedt er 40 liter. Forrummet er 14 liter. Fedtudskilleren er udført i metal og udstyret med drænhane. Den overjordiske fedtudskiller er placeret kælder under køkkenet. Der er integreret slamfang.

Hver 14. dag tømmes fedtudskiller for fedt, og feddet afhentes af TG renovering, der genbruger feddet til grønenergi.

3.4. Spildevandets sammensætning

Processpildevand

Spildevandet forventes at indeholde animalsk fedt og olie fra madvarer. Derudover vil spildevandet indeholde vaske- rengøringsmidler og sæber.

Virksomheden ønsker at frasortere stegfedt, så det ikke ledes til fedtudskilleren.

Rengørings-, affedtnings- og sæbeprodukter

Der benyttes rengøringsmidler og sæber ved opvask og rengøring i køkkenet. Der anvendes 0,5 liter Svanemærket Skurecreme fra Grøn Balance om året til rengøring af overflader i køkkenet. Der anvendes 15 liter svanemærket Universal Rengøringsmiddel om året til rengøring af gulvet i køkkenet. Gulvvaskemidlet hældes ikke i afløb til fedtudskiller, men til spildevandskloakken.



Der anvendes ca. 7,5 liter svanemærket håndsæbe fra Grøn Balance.

I opvaskemaskinen bruges 10 liter Maskin opvask uden klor om året.

Tag- og overfladevand

Der er fælleskloakret i området. Tag- og overfladevand fra Café Det bløde Lam ledes til fælleskloakken.



4. Spildevandsteknisk vurdering

4.1. Beliggenhed og planforhold

Virksomheden er omfattet af kommunerammeplanramme H-C1 (KP13 tillæg 1) der er udlagt til centerområde og butikker. Området er omfattet af lokalplan 500-80. I lokalplanen skal området, anvendes til centerområde og butikker.

Virksomheden ligger centralt på gågaden i Haslev.

Virksomhedens processpildevand afledes til Haslev Renseanlæg v/Faxe Forsyning. Der er fælleskloakeret i området.

4.2. Indretning og drift

Cafe Det bløde Lam er en café med køkken, der serverer kaffe og mad til gæster. Der serveres mad som smørrebrød og kager. Cafe Det bløde Lam er placeret på Jernbanegade 32C, 4690 Haslev. Caféen er indrettet med overjordisk fedtudskilleranlæg.

Cafe Det bløde Lam vil have åbent ca. 9 timer om dagen.

Virksomheden forventer i gennemsnit at have 100-150 serveringer dagligt.

Der produceres processpildevand i forbindelse med tilberedning af mad, opvaskemaskine, køkkenvask, håndvaske, samt gulvvask og rengøring af overflader, og spildevandet afledes til fedtudskiller og caféens afløb til fælleskloakken.

Der etableres en Gastronomi – GGM Gastro Nordic FSP 44 fedtudskiller fra Ggmgastron, med en volumen på 44 liter og opsamlingsrummet for fedt er 40 liter. Forrummet er 14 liter. Der er integreret slamfang Fedtudskilleren er udført i metal og udstyret med drænhane. Den overjordiske fedtudskiller er placeret i kælder under køkkenet.

Der afledes kun processpildevand fra køkkenets opvaskemaskine og håndvaske til fedtudskiller. Da caféen har mindre tilberedning af mad, ikke leder stegefedt til fedtudskilleren, vurderer Faxe Kommune at indholdet af fedt i spildevandet er mindre end i et produktionskøkken.

Der forventes at spildevandet vil indeholde animalsk fedt og olier. Der stilles derfor vilkår til indretning om etablering af fedtudskilleranlæg og mulighed for udtagning af spildevandsprøver efter fedtudskilleren fra frit faldende vandstråle, for at beskytte kloaksystemet og renseanlægget.

Køkkenets areal er 20 m². Virksomheden forventer at der årligt produceres 70 m³ processpildevand.

Tag- og overfladevand skal håndteres på grunden.

4.3. Fedtudskiller og slamfang

Kommunen har foretaget en dimensioneringsberegning for fedtudskiller og slamfang.

Fedtudskiller

En fedtudskillers kapacitet afhænger af dens nominelle størrelse: $NS = Q_s \times ft \times fd \times fr$, hvor

- NS er den beregnede nominelle størrelse af fedtudskilleren 0,13 [l/s]
- Q_s er den maksimale spildevandsstrøm i tilløb til udskiller 0,078 [l/s]
- ft er en temperaturfaktor for den maksimale temperatur i tilløb = 1,3
- fd er en densitetsfaktor for densiteten af fedt/olie, der tilledes = 1
- fr er en rengøringsmiddelfaktor for belastningen af rengøringsmiddels/sæbe = 1,13



$$NS = 0,078 \text{ l/s} \times 1,3 \times 1 \times 1,3 = 0,13 \text{ l/s}$$

Beregning af mængden af spildevand pr. døgn i liter/sekundet:

Qs = Den dimensionsgivende spildevandsstrøm [l/s]	= 0,078
V = Mængden af spildevand pr. døgn [l]	= 300
F = En dimensionsløs trefaktor.	= 8,5
t = Arbejdstid pr. døgn [h]	= 9

Kommunens beregning viser at der afledes 0,078 liter/s spildevand til fedtudskilleren i døgnet. Den nominelle størrelse på fedtudskilleren er beregnet til 0,13 l/s, dvs. at den tilførte spildevandsmængde på 0,078 liter/s ligger under den dimensionerede NS. Det er derfor Faxe Kommunes vurdering, at den valgte fedtudskiller vil kunne håndtere den forventede mængde og sammensætning af spildevandet fra Det Bløde Lam. Derudover stilles der vilkår om, at fedtudskilleren skal tømmes hver 14 dag eller efter behov.

Slamfang

Før fedtudskilleren er der et slamfang på ca. 14 liter. Der afledes processpildevand med olie- og fedtresten og rengøringsmidler fra opvaskemaskine og vask i køkkenet. Da slamfanget på 14 liter og skal tømmes hver 14 dag, er det Faxe Kommunes vurdering, at sandfanget vil kunne håndtere den forventede mængde spildevand og sammensætning af spildevandet i Det Bløde lam.

Tømning af fedtudskiller og slamfang

Virksomheden etablerer en fedtudskiller med integreret slamfang. Der er tale om en café med afløb fra opvaskemaskine, køkkenvask og håndvaske til fedtudskiller og kloak.

Fedtudskiller er dimensioneret til at håndtere den forventede mængde og sammensætning af spildevandet fra Cafe Det bløde Lam. Slamfang og udskiller skal tømmes inden der opstår overløb eller uhygiejniske forhold.

Faxe Kommune stiller vilkår om, at fedtudskilleren og sandfang skal tømmes efter behov, dog mindst 2 gange om måneden eller efter leverandørens anvisning. Fedtindholdet i udskilleren må ikke overstige 75 % af udskillerens kapacitet. Efter tømning er virksomheden selv ansvarlig for efterfyldning af vand, hvis ikke andet er aftalt med tømningens virksomhed.

Faxe Kommune har ikke en tømningensordning for fedtudskiller. Der stilles vilkår om, at tømning af fedtudskiller og slamfang skal foretages af en transportør/indsamler, der fremgår af affaldsregistret. Fedt og slam skal afleveres til et godkendt modtageanlæg.

Virksomheden har oplyst at fedtudskiller tømmes hver 14 dag, og fedtet afhentes af TG renovering, der genbruger fedtet til grønenergi.

4.4. Spildevandets sammensætning

Processpildevandet forventes at indeholde fedt fra madrester, vand fra opvask af køkkenudstyr, animalsk fedt og olier, samt fortyndede rester af rengørings-, opvaske- og håndvaskemidler.

Olie/fedt

Spildevandet forventes at indeholde animalsk fedt og olie fra madvarer, som er biologisk nedbrydeligt.



Sæbe/vaskemiddel

Der er indsendt sikkerhedsdatablade på de anvendte opvaske-, håndvaske- og universalmidler der forventes anvendt.

Der benyttes rengøringsmidler og sæber ved opvask og rengøring i køkkenet. Der anvendes 0,5 liter Svanemærket Skurecreme fra Grøn Balance om året til rengøring af overflader i køkkenet. Der anvendes 15 liter svanemærket Universal Rengøringsmiddel om året til rengøring af gulvet i køkkenet. Gulvvaskemidlet hældes ikke i afløb til fedtudskiller, men til spildevandskloakken.

Der anvendes ca. 7,5 liter svanemærket håndsæbe fra Grøn Balance.

I opvaskemaskinen bruges 10 liter Maskin opvask uden klor om året. Opvaskemidlet indeholder C stoffer og et B stof, der udgør 3-5 af produktet. Virksomheden havde ikke mulighed for at udskifte produktet til et miljøvenligt produkt. Når virksomheden næste gang skal skifte produktet ud, skal det udskiftes med et miljøvenligt produkt.

Faxe Kommune stiller vilkår om, at hvis virksomheden anvender produkter, der ikke lever op til svanemærkningens kriterier, må virksomheden ikke uden tilsynsmyndighedens accept, anvende produkter indeholdende A- og B-stoffer.

Anvender virksomheden produkter der er miljømærket med Blomsten eller Svanen, kræver det ikke forudgående accept.

Prøvetagning

Der er valgt at fastsætte grænseværdier for temperatur, olie/fedt og pH som følger Miljøstyrelsen vejledning for området "Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, nr. 2 – 2006", således kloaknettet er optimalt beskyttet. Desuden er temperaturen afgørende for om fedtudskilleren fungerer optimalt.

Der stilles vilkår om, at virksomheden på kommunens foranledning skal udtage en prøve.

4.5. Egenkontrol

Fedtindholdet i udskilleren må ikke overskride 75 %. Der stilles vilkår om, at alarmen funktionstestes mindst 1 gang årligt.

Der er stillet vilkår om, at virksomheden skal føre driftsjournal over dato og kvittering for tømning af slamfang og fedtudskiller, dato for eftersyn og vedligeholdelse af slamfang, fedtudskiller og alarm, samt dato for overskridelse af fedtudskillerens maksimale opsamlingskapacitet på 75 %.

4.6. Natura 200 og bilag IV

Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 142 Sø Torup Sø og Ulse Sø og ligger 2,8 km væk fra Café Det Bløde Lam. Habitatområde nr. 194 Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen ligger 5,7 km væk. Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde nr. 101 Søer ved Bregentved og Gissfeldt ligger 1,6 km væk.

Der er ikke fundet bilag IV-arter i nærheden af virksomheden.

Processpildevand, tag- og overfladevand, samt sanitært spildevand afledes til den offentlige fælleskloak, og dermed til Haslev Renseanlæg. Spildevandet forventes ikke at påvirke Natura2000 områderne.

Afledning af spildevand fra virksomheden, forventes ikke at påvirke bilag IV-arter.



4.7. Bemærkninger til udkast

Faxe Forsyning A/S havde ingen bemærkninger. Virksomheden havde bemærkning til antal serveringer.

4.8. Samlet vurdering

Faxe Kommune vurderer, at afledningens omfang og sammensætning er af en sådan karakter, at der kan gives tilladelse til afledning af processpildevand fra virksomheden, som beskrevet i den spildevandstekniske beskrivelse.

Spildevandet forventes ikke at påvirke renseanlægget udledningskrav.



5. Klagevejledning

Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 8. januar 2021.

De klageberettigede er:

- Ansøger.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.

Søgsmål


Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, **dvs. senest den 8. juni 2021**, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.



Bilag 1 Situationsplan



Bilag 2 Kloaktegning

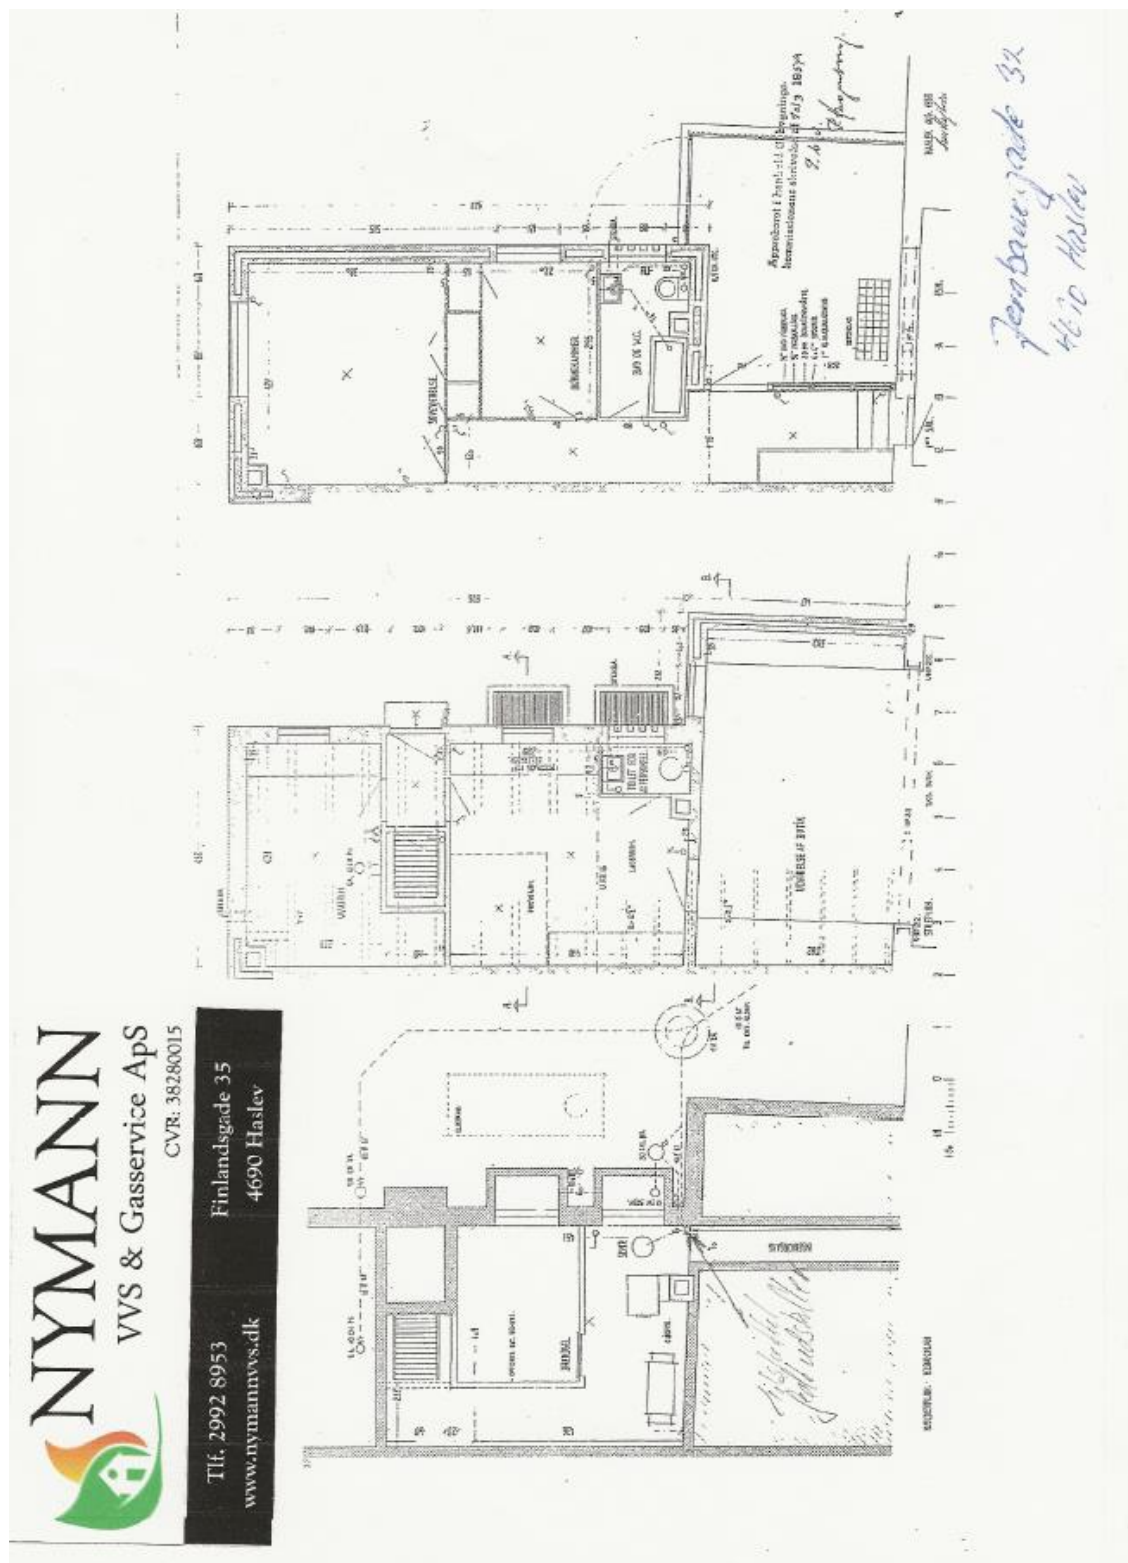

Bilag 3 Kloaktegning med fedtudskilleren

